



وزارت علوم تحقیقات و فناوری  
موسسه آموزش عالی پویش

# طراحی پست های فشار قوی



تامین انرژی با مقیاس در سطح توزیع از طریق نیروگاه های محلی و کوچک نه تنها اقتصادی نبوده، بلکه در اکثر موارد از نقطه نظرهای مختلف غیر عملی نیز می باشد. از طرف دیگر احداث نیروگاههای بزرگ امروزه در نقاط خاص قابل توجه بوده که عمدتاً از مراکز مصرف دور بوده اند. برای انتقال قدرتهای زیاد در فواصل طولانی ( $P = \frac{V_1 V_2}{X} \sin \delta$ ) به منظور کاهش تلفات، لازم است ولتاژ تولیدی نیروگاه ها افزایش یافته و سپس از نقاط مصرف طی مراحلی بنحوی که برای مصرف کنندگان قابل استفاده باشد برای تبدیل این ولتاژها و هم چنین به منظور اتصال نقاط مختلف شبکه به یکدیگر از ایستگاههای استفاده می شود که به پست برق معروف اند.

### سطوح ولتاژ استاندارد:

- ❖ سطح انتقال:  $1000 \text{ kV}$ ,  $750 \text{ kV}$ ,  $400 \text{ kV}$ ,  $230 \text{ kV}$ ,  $132 \text{ kV}$  و  $1000 \text{ kV}$
- ❖ سطح توزیع:  $(380\text{V})$ ,  $0.4 \text{ kV}$ ,  $6 \text{ kV}$ ,  $11 \text{ kV}$ ,  $20 \text{ kV}$ ,  $33 \text{ kV}$  (در خوزستان),  $63 \text{ kV}$

پست های فشار قوی را با سطح بالاترین ولتاژ نامگذاری می کنند.

مطلوبی که در طرح پست حائز اهمیت می باشد به شرح ذیل اند:

۱. انواع پستها
۲. اجزا تشکیل دهنده پست ها به طور کلی و تاسیسات وابسته
۳. استانداردهای و مشخصات فنی
۴. پارامترهای مهم در طراحی پست و انتخاب و تجهیزات
۵. شینه و انواع شینه بندی
۶. دیاگرام تک خطی
۷. نحوه استقرار فیزیکی تجهیزات در پست
۸. مشخصات فنی و نحوه انتخاب تجهیزات پست ها
۹. سیستم زمین
۱۰. سازه های پست ها و آشنایی با قسمت های ساختمانی
۱۱. انتخاب و طراحی سیستم های تغذیه مستقیم و متناوب
۱۲. سیستم روشنایی

✓ پستهای نیروگاهی (بالا برند و لتاژ):

✓ پستهای توزیع (کاهنده و لتاژ):

✓ پستهای کلیدزنی:


## ۱- پستهای نیروگاهی:



ولتاژ تولیدی ژنراتورها بعلت محدودیت هایی که در ساخت آنها وجود دارد محدود بوده ( $13\text{ kV}$ ,  $6.6\text{ kV}$ ,  $30\text{ kV}$ ) و برای انتقال توان های زیاد به فواصل طولانی لازم است که ولتاژ آنها افزایش یابد. بنابراین در نیروگاه های بزرگ که از مراکز مصرف دور می باشند، لازم است پستهایی به منظور تبدیل ولتاژ به ولتاژ بالاتر (که مقدار آن بستگی به فاصله و قدرت انتقالی دارد) احداث گرددند.



ولتاژ بالا، جهت مصرف باید در حد مطلوبی کاهش یابد. این کاهش از طریق پستهای توزیع صورت می گیرد ولی باید دانست که کاهش ولتاژ از مقدار خیلی زیاد به مق دار خیلی کم از طریق پست توزیع با قدرت کم اقتصادی نیست. بنابراین لازم است که ولتاژ زیاد در چند مرحله کاهش داده شود (در نسبت تبدیل زیاد نصب راکتور سری الزامی است).

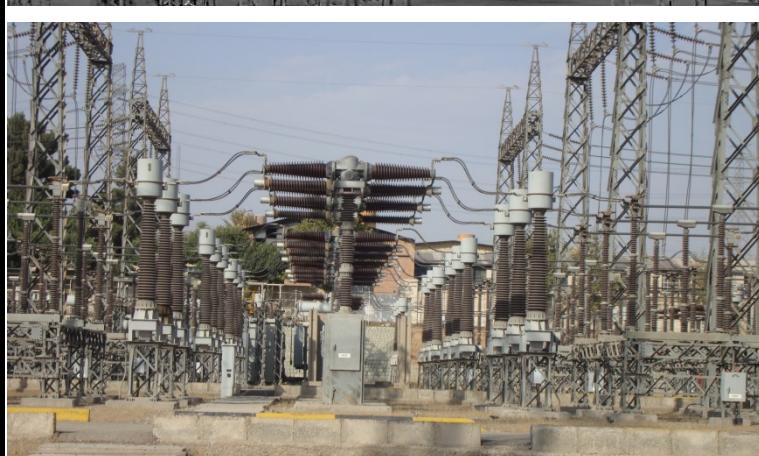

## ۲- پستهای توزیع:

در این پستها هیچگونه تبدیل ولتاژ انجام نمی شود. کارشان ارتباط خطوط مختلف شبکه به یکدیگر می باشد و به عنوان یک گره در شبکه الکتریکی می باشند.


## ۳- پستهای کلیدزنی:

## تقسیم بندی از نظر وضعیت فضای استقرار تجهیزات:

✓ پست های باز (بیرونی):

✓ پست های بسته (داخلی):

معمولًاً تمام تجهیزات (در بعضی مواقع به جز ترانسفورماتور) در فضای بسته قرار می گیرد.

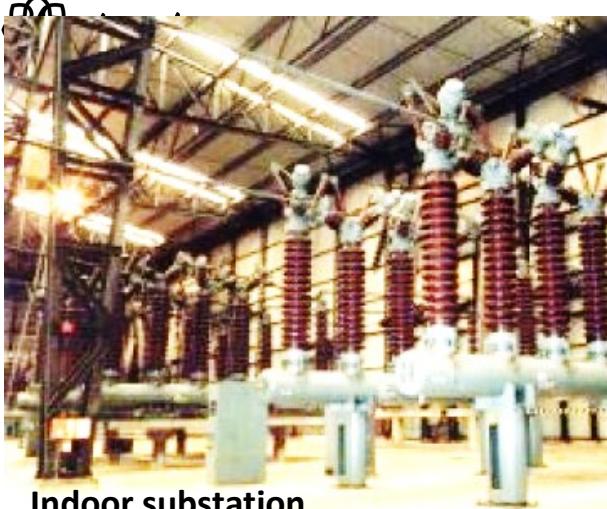

Indoor substation



Outdoor Substation

## پست های باز (Outdoor) خود بر چند نوع دارد:



Gas Insulated



Pole mounted



Conventional

✓ پست های معمولی:

Conventional

✓ پست های گازی:

Gas Insulated (GIS)

✓ پست های هوایی:

Pole Mounted

✓ پست گازی: Gas Insulated (GIS)

در بعضی مناطقی که بعلی از قبیل کمبود جا و یا آلودگی بیش از حد (مناطق ساحلی) که ممکن است این پست ها خود از نوع روزمینی و یا زیر زمینی باشند.

✓ پست معمولی: Conventional

Gas Insulated



Conventional



پست های سیار: Mobile Substation

این نوع پست ها با ظرفیت کم و در ولتاژهای بالا به صورت موقت می توانند جایگزین یک پست دائمی شوند.

تجهیزات این پست ها که معمولاً به صورت GIS می باشند به همراه یک دستگاه ترانسفورماتور روی یک یا چند دستگاه تریلی نصب گردیده و به سادگی می توانند انتقال داده شود. این پست ها به صورت موقت به صورت T به یک خط فشار قوی متصل می شوند.



## اجزای تشکیل دهنده پست ها و شرح کلی آنها

- ❖ سوئیچگیر Switchgear
- ❖ ترانسفورماتور قدرت و ترانسفورماتور های زمین و یا تغذیه داخلی
- ❖ سیستم های جبران کننده (راکتور و یا خازن)
- ❖ تاسیسات جنبی الکتریکی مانند سیستم روشنایی محوطه، سیستم حفاظتی در مقابل رعد و برق
- ❖ ساختمان کنترل
- ❖ تاسیسات جنبی ساختمانی مانند ساختمان نگهداری، اتاق دیزل، انبار، پارکینگ و غیره
- ❖ سیستم زمین و فونداسیون پست

### ۱- سوئیچگیر

به مجموعه ای از تجهیزات فشار قوی که عمل ارتباط فیدرهای مختلف باس بار و یا قسمت های مختلف باس بار را به یکدیگر در یک سطح ولتاژ معین متصل می کنند، سوئیچگیر می گویند. مثلاً در پست  $400\text{ kV}/230\text{ kV}/63\text{ kV}$  سه سوئیچگیر  $400\text{ kV}$ ,  $230\text{ kV}$ ,  $63\text{ kV}$  وجود دارد.

هر سوئیچگیر معمولاً از اجزای زیر تشکیل می شود.

الف) باس بار (شین)، مقره، اسکلت فلزی، سیم، لوله کلمپ و اتصالات

ب) کلید فشار قوی (دزنکتور): Circuit Breaker


ج) سکسیونر ( جدا کننده ) Disconnect Switch


د) ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ Current And Voltage Trans

ه) تله موج: Line Trap

و) برقگیر: Lightning Arrester

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (A) ترانس اندازه گیری ولتاژ | (1) خط انتقال اولیه         |
| (B) سکسیونر                 | (2) سیم گارد                |
| (C) دزنکتور                 | (3) خط هوایی                |
| (D) ترانس اندازه گیری جریان | (4) اتاق کنترل              |
| (E) برقگیر                  | (5) ترانسفورماتور قدرت اصلی |
| (F) ترانسفورماتور ثانویه    |                             |

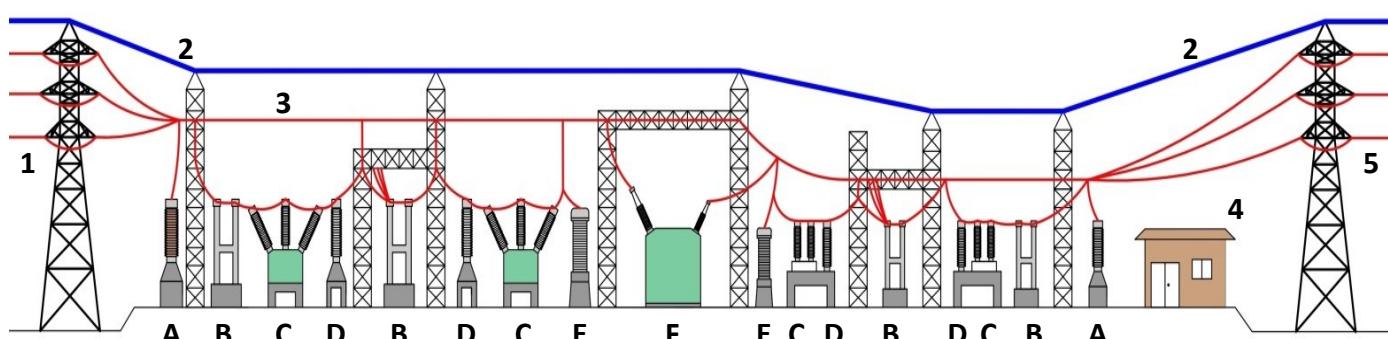

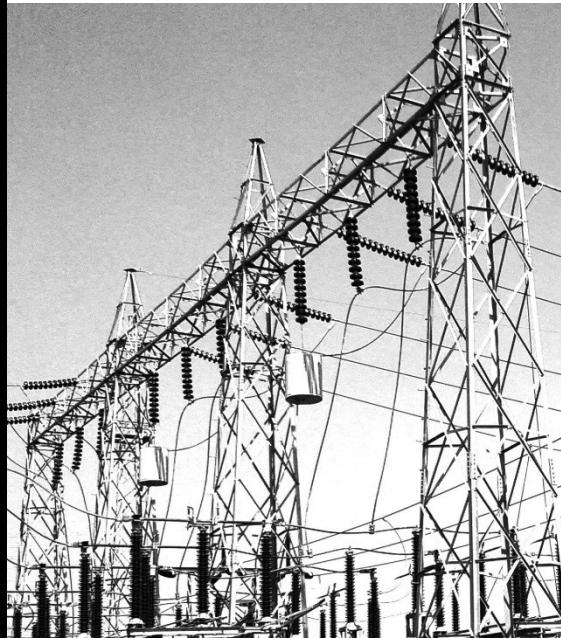


## ب) :Bay

معمولًاً سوئیچگیرها از قسمت های مشابه متصل به هم تشکیل می شوند که به هر قسمت Bay می گویند که معمولًاً به هر بی یک یا دو فیدر متصل می شود.

## ۲- ترانسفورماتور قدرت و

### ترانسفورماتور های زمین و یا تغذیه داخلی:

در پستهای تبدیل ولتاژ دستگاههای اصلی تبدیل ولتاژ، ترانسفورماتورهای قدرت می باشد که در بین دو سوئیچگیر با سطح مختلف ولتاژ قرار میگیرد. ترانسفورماتورهای زمین برای ایجاد نقطه نوترال مصنوعی در خروجی ترانسفورماتورهای قدرت (که معمولًاً به صورت  $\Delta$  می باشند) استفاده می گردد. به لحاظ اقتصادی در چنین موقعی ترانسفورماتور تغذیه داخلی هم به صورت یک سیستم پیچ ثانویه در ترانسفورماتور زمین ترکیب شده و به این ترتیب ترانسفورماتور زمین و تغذیه داخلی به صورت واحد ساخته می شود که معمولًاً در نزدیکی ترانسفورماتورهای قدرت نصب می گردد.

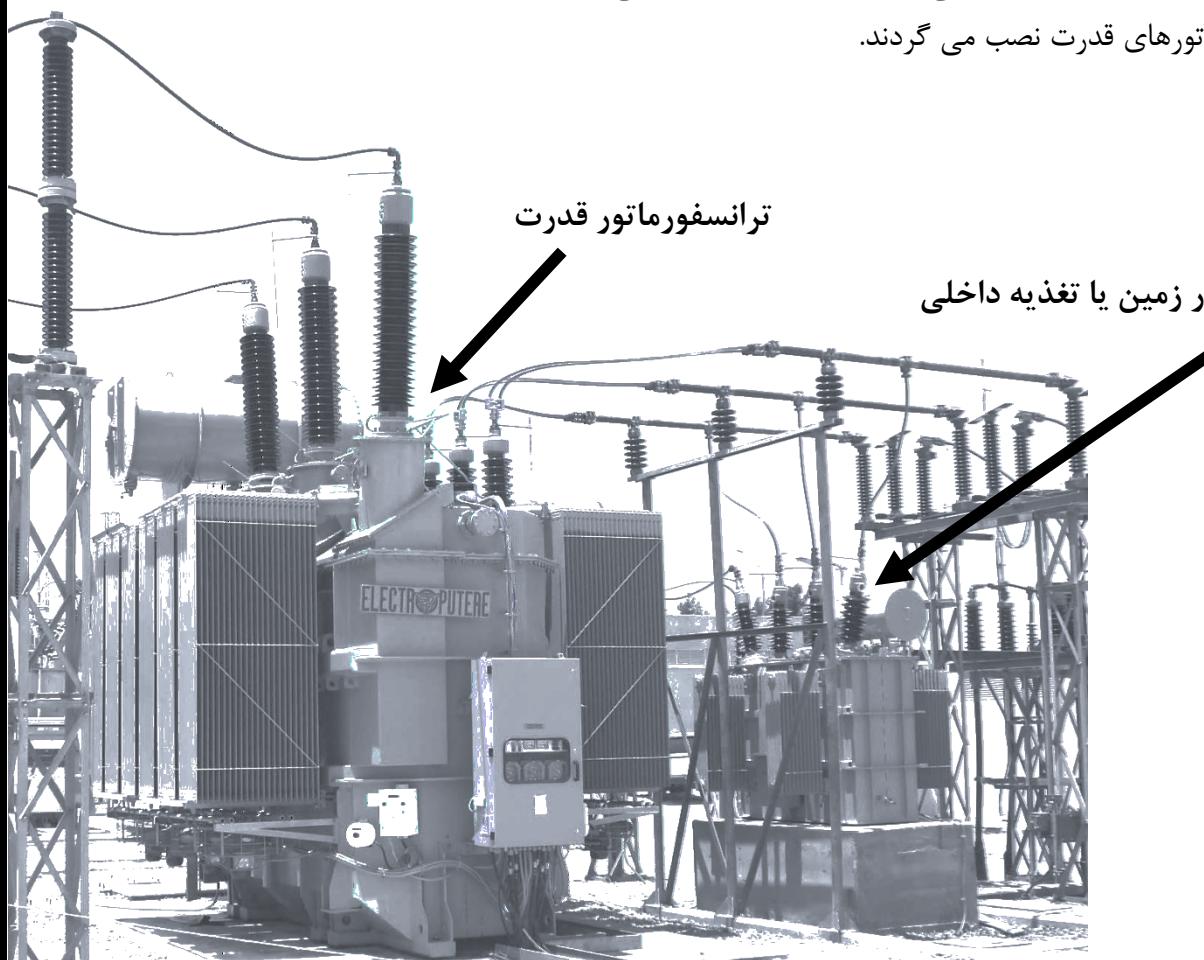

### ۳- سیستم های جبران کننده (راکتور و یا خازن)

معمولًاً جهت کنترل ولتاژ، بهبود پایداری، تصحیح ضریب قدرت و همچنین افزایش ظرفیت انتقال در بعضی از نقاط شبکه لازم است سیستم های تولید کننده و یا مصرف کننده بار راکتیو نصب گردند. این تجهیزات عبارتند از: راکتورهای موازی، خازنهای موازی و یا سری، جبرانسازهای سنکرون و یا سیستمهای جبران بار تریستوری

**راکتورها:** در یک خط طویل بدون بار بدلیل خاصیت خازنی خط انتقال، ولتاژ در انتهای خط گاهی به  $p_u^2$  می رسد که جهت خنثی نمودن خاصیت خازنی، در انتهای خط راکتورها بصورت شنت کلید می شوند. این راکتورها با تکنولوژی پیشرفته ای ساخته شده و دارای ضریب قدرت پایینی ( $\cos\varphi \approx 0.1$ ) می باشند. ( بصورت سلف واقعی) راکتورها به صورت ستاره بسته می شوند و در حفاظت‌شان از رله دیفرانسیل استفاده می شود.

راکتورها موازی ثابت }  
 ۱- قابل قطع و وصل  
 ۲- غیر قابل قطع و وصل: در هنگام پرباری  $\cos\varphi$  شبکه را خراب می کند

**خازن های شنت:** جهت اصلاح ضریب توان و تزریق توان راکتیو به شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.

**خازن های سری:** جهت کاهش راکتانس خط و افزایش توان انتقالی خط ( $P = \frac{V_1 V_2}{X} \sin \delta$ ) استفاده می شوند.

این ادوات تشدييد زير سنکرون می نمایند که باید این مشکل برطرف شود.

خازن های موازی/سری ثابت }  
 ۱- قابل قطع و وصل  
 ۲- غیر قابل قطع و وصل



## ۴- تأسیسات جنبی الکتریکی:

- سیستم روشنایی محوطه به منظور دید اپراتور در شب
- سیستم شیلدینگ یا حفاظت از رعد و برق با استفاده از گانتری (Gantry)
- دکلهایی هستند که در ابتدا و انتهای پست ها قرار گرفته و خطوط گارد مانند چتری تجهیزات پست را از برخورد صاعقه محافظت می کنند.**

## ۵- ساختمان کنترل:

کلیه دستگاه های اندازه گیری پارامترها، وسائل حفاظت و کنترل تجهیزات پست اعم از سوئیچگیرها و یا ترانسفورماتورهای قدرت و زمین و سیستم های جبران کننده، از طریق کابلها از محوطه بیرونی پست به داخل ساختمان کنترل ارتباط می یابد. همچنین سیستم های اندازه گیری از طریق کابل های زیر زمینی و سیستم های تغذیه جریان مستقیم و متناوب در داخل ساختمان کنترل قرار دارند. همچنین سیستمهای تغذیه جریان متناوب و مستقیم (DC.AC) در داخل ساختمان کنترل قراردارند. این ساختمان دارای تأسیسات مورد نیاز جهت کار اپراتور می باشد که از قسمت های زیر تشکیل شده است:

**(الف) اتاق فرمان:** کلیه تابلوهای فرمان در آن قرار دارد که محل استقرار اپراتورها نیز می باشد و این اتاق معمولاً

باید به گونه ای باشد که از این اتاق اپراتور نسبت به تجهیزات بیرونی دید کامل داشته باشد.

**(ب) اتاق رله:** در این اتاق کلیه رله ها و وسائل حفاظتی که مستقیماً نبایستی در دسترس اپراتور باشد وجود دارد.

**(ج) باطربیخانه:** کلیه باطری های موجود جهت تغذیه DC در این اتاق قرار دارد.

**(د) تأسیسات جنبی وابسته:** مانند اتاق استراحت، انبار، آشپزخانه، دستشوئی و غیره



اتاق فرمان



اتاق رله



باتربیخانه

## ۶- تأسیسات جنبی:

تأسیساتی هستند که بسته به موقعیت پست باشند در نظر گرفته شوند که شامل: اطاق نگهبانی، اطاق دیزل، پارکینگ، انبار، تعمیرگاه، ساختمان های اداری و غیره.

## استانداردهای مهم در طراحی پست

به منظور هماهنگی بین سازندگان و مصرف کنندگان مختلف از بوجود آمدن تنوع بسیار در طراحی، از سالها قبل موضوع استاندارد نمودن در زمینه ایجاد تاسیسات مطرح بوده است.



International Electrotechnical Commission

۱- استاندارد IEC



American National Standards Institute

۲- استاندارد ANSI



Institute of Electrical and Electronics Engineers

۳- استاندارد IEEE

این استاندارد بیشتر در کشورهای امریکا و کانادا مورد استفاده قرار می‌گیرد.



Deutsches Institut für Normung  
(German Institute for Standardization)

۴- استاندارد آلمانی DIN

در کشور ایران اکثر پست‌ها بر طبق استاندارد طراحی شده اند.

## پارامترهای مهم در طراحی پست‌ها و انتخاب تجهیزات

### شرایط محیط:

#### - حداقل درجه حرارت محیط:

حداکثر و متوسط درجه حرارت محیط حائز اهمیت بوده و در طراحی دستگاهها و وسایل و لوازم از نقطه نظر تحمل حرارت و ایزولاسیون مورد توجه قرار گرفته می‌شود. معمولاً ترانسفورماتورهای قدرت که دارای عایق روغنی می‌باشند مقدار ماقزیمم درجه حرارت روغن  $100^{\circ}\text{C}$  است که در طراحی ترانس مقدار  $40^{\circ}\text{C}$  درجه از جهت محیط و  $60^{\circ}\text{C}$  درجه آن مقدار مجاز خداکثر افزایش درجه حرارت روغن می‌باشد. درجه حرارت پایداری همیشه مقدار ثابت و مشخص بوده و در صورتی که مقدار درجه حرارت محیط بالا رود به همان نسبت بايستی در طراحی دستگاه مقدار حرارت ایجاد شده ناشی از تحت تانسیون قرار گرفتن دستگاهها و عبور جریان از آنها کاهش یابد.

#### - حداقل درجه حرارت محیط:

حداقل درجه حرارت محیط نیز در طراحی دستگاههای یک پست بايستی مورد توجه قرار گیرد. و بايستی دستگاهها بتوانند در حداقل درجه حرارت نیز به راحتی کار کنند. جامد شدن مایعات در درجه حرارت پائین از نکاتی است که باید به آن توجه گردد و همچنین در کلیدهای SF6 و یا در پستهای G.I.S در اثر کاهش درجه حرارت، فشار گاز پائین آمده و خاصیت عایقی کاهش می‌یابد که باید به آن توجه کرد.

### - ارتفاع از سطح دریا:

با افزایش ارتفاع از سطح دریا که باعث کم شدن دانسیته هوا می گردد مقدار ولتاژ شکست برای یک فاصله مشخص کمتر شده و همچنین تبادل حرارت بین دستگاه ها و محیط اطراف کندتر می گردد.

طبق استاندارد IEC در ارتفاعهای بالاتر از ۱۰۰۰ متر (ارتفاع مبنا) به ازای هر ۱۰۰ متر افزایش ارتفاع باید یک درصد به ایزولاسیونها و خاصیت عایقی تجهیزات اضافه گردد. همچنین طبق استاندارد IEC یک ترانس قدرت به ازاء هر ۵۰۰ متر افزایش ارتفاع، ۳٪ از مقدار حداکثر افزایش درجه حرارت مجاز ترانس (توان قابل بهره برداری) کاسته می شود.

### - ضخامت یخ:

برای تجهیزاتی که در هوای آزاد نصب می شود مقدار یخ ایجاد شده در زمستان در محاسبات و انتخاب نوع دستگاه ها و استقامت مکانیکی پایه ها و اتصالات در نظر گرفته می شود.

عملکرد بدون اشکال و به موقع سکسیونها و کلیدها در شرایط وجود یخ بایستی مورد توجه قرار گیرند. در طراحی ضخامت یخ معمولاً مقدار ۲۰ میلیمتر و چگالی آن ۹٪ در نظر گرفته می شود.

### - سرعت باد:

مقدار سرعت باد در محل طراحی پست، جهت طراحی استقامت مکانیکی دستگاه ها، پایه ها، بسیارها و کلمپها مورد توجه باید قرار گیرد. مقدار حداکثر باد در ارتفاع ۱۰ متر بالاتر از سطح زمین پست در نظر گرفته می شود.

### - زلزله:

در محاسبات تحمل مکانیکی دستگاه ها، پایه ها و ساختمان ها و طراحی فونداسیون آنها بایستی پارامتر زلزله مورد توجه قرار گیرد. برای محل هایی با شدت زلزله بالا از لاستیک و با فنر و یا انواع دیگر لرزه گیر استفاده می شود.

### - مقدار باران و رطوبت هوا:

مقدار باران در تعیین ارتفاع و نوع ایزولاتورها و مقره ها و فواصل بین دستگاه ها و فاصله بین فاز به زمین و فازها تاثیر دارد. آزمایش اضافه ولتاژ، با فرکانس معمولی تحت شرایط باران با مقدار ولتاژ خواسته شده انجام می شود.

در استاندارد امریکایی این آزمایش برای  $5^{mlit}$  باران در دقیقه و به مدت ۱۵ ثانیه انجام می شود. در استاندارد IEC مدت آزمایش برابر یک دقیقه است. (۱ تا ۱/۵ میلی لیتر در دقیقه)

مقدار آلدگی هوا که شامل گرد و خاک، املح و دود کارخانجات به همراه رطوبت نسبی هوا می‌باشد از نکات مهمی است که سطح ایزولاسیون خارجی دستگاهها و شکل و ابعاد مقره‌ها را تعیین می‌کند در پستهای معمولی که در هوای آزاد نصب می‌گرددن (پستهای باز) جهت عایق نمودن تجهیزات نسبت به زمین و همچنین عایق نمودن ترمینالهای کلید فشار قوی از مقره‌های چینی (پرسیلین) و یا شیشه‌ای در بعضی از موارد ممکن است از مواد پلاستیکی استفاده گردد.

#### فاصله خزش: Creepage Distance

کوتاهترین فاصله بر روی سطح بیرونی در سر یک مقره را اصطلاحاً فاصله خزش می‌نامند. در طراحی پست هر چه مقدار آلدگی هوا بیشتر باشد باید مقره‌ها و دستگاه‌ها فاصله خزش بیشتری داشته باشند.

استاندارد IEC به طور کلی آلدگی هوا را به چهار نوع تقسیم نموده و برای هریک مقدار فاصله خزش را برابر یک کیلووات ولتاژ به شرح زیر تعیین نموده است:

فاصله خزش

$$\frac{L}{H_i} \approx 2$$


ارتفاع ایزولاسیون

❖ محیط با آلدگی کم (سبک)

❖ محیط با آلدگی متوسط

❖ محیط با آلدگی زیاد (سنگین)

❖ محیط با آلدگی خیلی زیاد (خیلی سنگین)

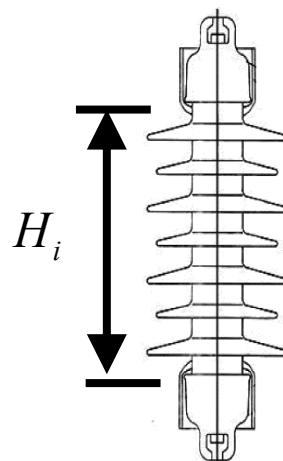

#### تعداد صاعقه:

تعداد روزهای بارانی و طوفانی در مدت یکسال که امکان رعد و برق وجود دارد بایستی در منطقه محل احداث پست مشخص شده و در طراحی سیستم حفاظت پست مانند سیم گارد (Shield Wire) و انتخاب سطح عایقی تجهیزات به منظور تحمل اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه مورد استفاده قرار گیرد.