



[sbargh.ir](http://sbargh.ir)



# موضوع پژوهش:

## بررسی انواع سنسور و کاربرد آنها در صنعت

فرستنده :

محمد رضا رجبیان

## فهرست مطالب

۶	فصل ۱ - سنسور و اهمیت کاربرد آن
۶	۱-۱- مقدمه :
۷	۱-۱-۱ سنسور
۷	۲-۱-۱ عنصر سنسور
۸	۳-۱-۱ سیستم سنسوری (Sensor system)
۸	۴-۱-۱ سیستم مولتی سنسور
۸	۲-۱-۱ انواع خروجیهای متداول سنسورها
۸	۱-۲-۱ نوع A
۸	۲-۲-۱ نوع B
۹	۳-۲-۱ نوع C
۹	۴-۲-۱ نوع D
۱۰	۵-۲-۱ نوع E
۱۰	۳-۱- سنسورهای باینری و آنالوگ
۱۰	۴-۱- سوئیچهای بدون تماس
۱۴	فصل ۲ - سنسورهای بدون تماس مغناطیسی
۱۴	۱-۲- سوئیچ Reed
۱۷	۲-۲- سنسورهای بدون تماس و فاقد کنتاکت (تیغه)
۱۷	۱-۲-۲ سنسورهای القایی - مغناطیسی
۱۷	۲-۲-۲- سنسورهای بدون تماس بر اساس خاصیت Magnetoresistive
۱۷	۳-۲-۲ سنسورهای بدون تماس بر اساس خاصیت HALL
۱۸	۲-۲-۴- سنسور Wiegand
۲۰	فصل ۳ - سنسورهای القایی
۲۵	فصل ۴ - سنسورهای خازنی
۳۰	فصل ۵ - سنسورهای نوری
۳۱	۱-۵- مثالی جهت سنسورهای نوری
۳۳	۲-۵- ساختمان سنسور نوری
۳۸	۳-۵- انواع سنسورهای نوری

۴۲.....	سنسورهای نوری انعکاسی (از نوع بازتاب از روی منشور انعکاس)	-۱-۳-۵
۴۵.....	سنسور نوری بازتابی بر اساس انعکاس نور از روی اجسام	-۲-۳-۵
۴۷.....	سنسورهای نوری با استفاده از فیبرهای نوری	-۳-۳-۵
<b>۴۹.....</b>	<b>فصل ۶ - سنسورهای صوتی</b>	
۵۶.....	تأثیر حرارت، رطوبت و فشار هوا بر سرعت انتشار امواج صوتی	-۱-۶
۵۷.....	تأثیر حرارت اجسام	-۲-۶
<b>۶۲.....</b>	<b>فصل ۷ - سنسورها از نظر نوع ارتباط</b>	
۶۲.....	سنسورهای دو سیمه	-۱-۷
۶۳.....	سنسورهای سه سیمه	-۲-۷
۶۴.....	سنسورهای چهار و یا پنج سیمه	-۳-۷
۶۷.....	تکنیک مدار	-۴-۷
۶۷.....	موازی کردن سنسورهای دو سیمه	-۱-۴-۷
۶۸.....	اتصال موازی سنسورهای سه سیمه	-۲-۴-۷
۷۰.....	سری وصل کردن سنسورهای دو سیمه	-۳-۴-۷
۷۱.....	سری وصل کردن سنسورهای سه سیمه	-۴-۴-۷
۷۲.....	نکات مهم هنگام استفاده از سنسورها در میدانهای قوی الکترومغناطیسی	-۵-۷
۷۲.....	اتصال بار	-۶-۷

## چکیده :

حسگر یا سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و ... را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند. در واقع آن یک وسیله الکتریکی است که تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را اندازه گیری می کند و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می نماید. سنسورها در انواع دستگاههای اندازه گیری، سیستمهای کنترل آنالوگ و دیجیتال مانند PLC مورد استفاده قرار می گیرند.

**عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاههای مختلف از جمله PLC باعث شده است که سنسور بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک و رباتیک باشد.**

**سنسورها** اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاهها می شوند.

در این پژوهه به اهمیت کاربرد سنسورها و انواع سنسورهای موجود در صنعت پرداخته شده است.

## فصل ۱- سنسور و اهمیت کاربرد آن

### -۱-۱- مقدمه :

با پیشرفت سریع تکنیک اتوماسیون و پیچده تر شدن پروسه های صنعتی و کاربرد روز افزون این شاخه از تکنیک نیاز شدیدی به کاربرد سنسورهای مختلف که اطلاعات مربوط به عملیات تولید را درک و براساس این اطلاعات مقتضی صادر گردد، احساس می شود.

سنسورها به عنوان اعضای حسی یک سیستم، وظیفه جمع آوری و با تبدیل اطلاعات را به صورتی که برای یک سیستم کنترل و جانداره گیری قابل تجزیه و تحلیل باشد به عهده دارند . در سالهای اخیر سنسورها به صورت یک عنصر قابل تفکیک سیستمهای مختلف صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و پیشرفت سریعی در جهت جوابگویی به تقاضاهای صنعت در این شاخه از علم الکترونیک انجام پذیرفته است .

سنسورها جهت تبدیل عوامل فیزیکی مانند حرارت ، فشار ، نیرو ، طول، زاویه چرخش، دبی و غیره به سیگنالهای الکتریکی بکار برد می شوند و به همین منظور سنسورهای مختلفی که قابلیت تبدیل این عوامل را به جریان برق دارا می باشند، ساخته شده اند .

### ۱-۱-۱ سنسور

یک سنسور را می توان با خصوصیات زیر تعریف نمود .

- سنسور به عنوان تبدیل کننده اطلاعات فیزیکی به سیگنالهایی، که می توان از آنها به

عنوان سیگنالهای کنترل استفاده نمود . عمل می کنند .

- یک سنسور نباید حتماً یک سیگنال الکتریکی تولیدنماید . مانند سنسورهای

پنیوماتیکی و...

- سنسورها در دو نوع مختلف وجود دارند .

**الف)** با تماس مکانیکی مانند کلید قطع و وصل ، تبدیل کننده های فشاری و...

**ب)** بدون تماس مکانیکی مانند سنسورهای نوری و یا حرارتی و ...

- سنسورها می توانند بعنوان چشمها کنترل کننده یک سیستم مورد استفاده قرار

گرفته و وظیفه مراقبت از پروسه و اعلام خرابی و یا نقص یک سیستم را به عهده

بگیرند .

در کنار کلمه سنسور با واژه های زیر نیز در صنعت روبرو هستیم .

### ۱-۱-۲ عنصر سنسور

قسمتی از سنسور را تشکیل می دهد . که عامل فیزیکی را حس کرده ، ولی بدون ، کمک

قسمت آماده سازی سیگنال قادر به انجام وظیفه نیست .

**۳-۱-۱ سیستم سنسوری (Sensor system)**

مجموعه‌ای از عناصر اندازه‌گیری تبدیل و آماده سازی سیگنال را یک سیستم سنسوری می‌نامند.

**۴-۱-۱ سیستم مولتی سنسور**

سیستم‌هایی که دارای چندین سنسور از یک نوع و یا از انواع مختلف می‌باشند سیستم مولتی سنسور می‌نامند.

**۱-۲-۱ انواع خروجی‌های متداول سنسورها**

در استفاده از سنسورها می‌بایستی با انواع سیگنالهای خروجی الکتریکی آشنا بود می‌توان

خروجیها را در پنج ردۀ مختلف دسته بندی نمود.

**۱-۲-۱ نوع A:**

سنسورهایی با ماهیت قطع و وصل خروجی (باینری) مانند سنسورهای نزدیکی، فشار، اندازه‌گیری سطح مایعات و ..

این نوع سنسورها را عمدتاً می‌توان بطور مستقیم به دستگاه **P.L.C** متصل نمود.

**۱-۲-۲ نوع B:**

سنسورهایی که سیگنال خروجی آنها بصورت پالسی می‌باشند؛ مانند سنسورهای اندازه گیری میزان چرخش و با طول و ..

این نوع سنسورها اکثراً توسط یک **Interface** قابل وصل به دستگاه **P.L.C** می‌باشند.

**P.L.C** می باشد . می دارای شمارنده نرم افزاری و سخت افزاری باشد .

### ۱-۲-۳: نوع C

سنسورهایی که سیگنال خروجی آنها بصورت آنالوگ بوده ولی دارای بخش تقویت کننده و یا تبدیل کننده نمی باشند . این سیگنالها خیلی ضعیف بوده (در حد ملی ولت) و قابل استفاده مستقیم در دستگاههای کنترل نمی باشند، مانند سنسورهای **Piezoelectric** و با

### سنسورهای **Hall**

سنسورهایی که سیگنال خروجی آنها بصورت آنالوگ بوده و واحد الکترونیک (تقویت کننده تبدیل کننده ) در خود سنسور تعییه شده است . در این نوع سنسور خروجیها را می توان بطور مستقیم جهت استفاده در دستگاههای کنترل استفاده نمود .

محدوده خروجی سیگنالها عموماً به شرح زیر می باشند:

**0....10V**

**-5....+5V**

**1...5V**

**0...20mA**

**-10...+10mA**

**4...20mA**

## ۱-۲-۵ - نوع E

سنسورهایی که سیگنالهای خروجی آنها مطابق با استانداردهای صنعتی می باشند مانند

با جهت **Fieldbus** و **RS-485, RS-422-A, RS-232-C**

گرفته شده اند .

## ۱-۳-۳ - سنسورهای باینری و آنالوگ

سنسورهای باینری مانند کلید قطع و وصل کار نموده و در صورت تحریک شدن سنسور

که توسط عوامل فیزیکی صورت می گیرد . سیگنال وصل و یا قطع می گردد . در این نوع

**دوست داری در روزه رو خذ بلسری؟** سنسورها فقط دو حالت «۰» و «۱» وجود دارد . در سنسورهای آنالوگ عوامل فیزیکی با

توجه به شدت و تأثیر آنها به سیگنالهای آنالوگ ولتاژ و یا جریان تبدیل می شوند .

## ۱-۴-۱ - سوئیچهای بدون تماس

تحت این لفظ می توان سنسورهایی را طبقه بندی نمود ، که وظیفه اصلی آنها اعلام حضور

یک قطعه در یک محل خاص می باشد . این نوع سوئیچها (سنسورها) دارای خروجی «۰»

و «۱» منطقی بوده و دارای انواع مختلف می باشد کلیدهای بدون تماس بعلت استفاده

فراوان در صنعت دارای اهمیت خاص بوده و در صنعت به نامهای مختلفی مانند

میکروسوئیچ ، کلیدهای انتهای مسیر و ... معروف می باشند .

مزایای سوئیچهای بدون تماس عبارتند از :

۱- بعلت عدم کنتاکت مکانیکی دارای طول عمر بیشتری هستند

- ۲- می توان خیلی دقیق موقعیت قطعه را تعیین نمود .
- ۳- بدون داشتن تماس با قطعه ، می تواند سیگنال مربوطه را ارسال دارد .
- ۴- دارای سرعت عکس العمل سریع و بدون اشتباه می باشد
- ۵- تعداد قطع و وصل تقریباً بی نهایت است.
- ۶- می توان انواعی از این سنسورها را در شرایط کاری خیلی مشکل ( مانند رطوبت و یا حرارت بالا ) و یا خطرناک مانند ( محیط های قابل انفجار ) استفاده نمود .

سنسورهای علاوه بر داشتن سرعت انتقال بالای اطلاعات ، کنترل یک پروسه را آسان و زمان توقف دستگاه را در صورت خرابی بسیار کوتاه می نمایند . توسعه سنسورها می توان محل و نوع خرابی ماشین را سریعاً تشخیص داده و تعمیرات لازم را انجام داد .

**دوستداری دس روزه رو خذ بلسری؟؟؟**  
امیخه‌ام  
MIKHAM.COM  
انواع سوئیچهای بدون تماس در جدول صفحه بعد نشان داده شده اند .

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

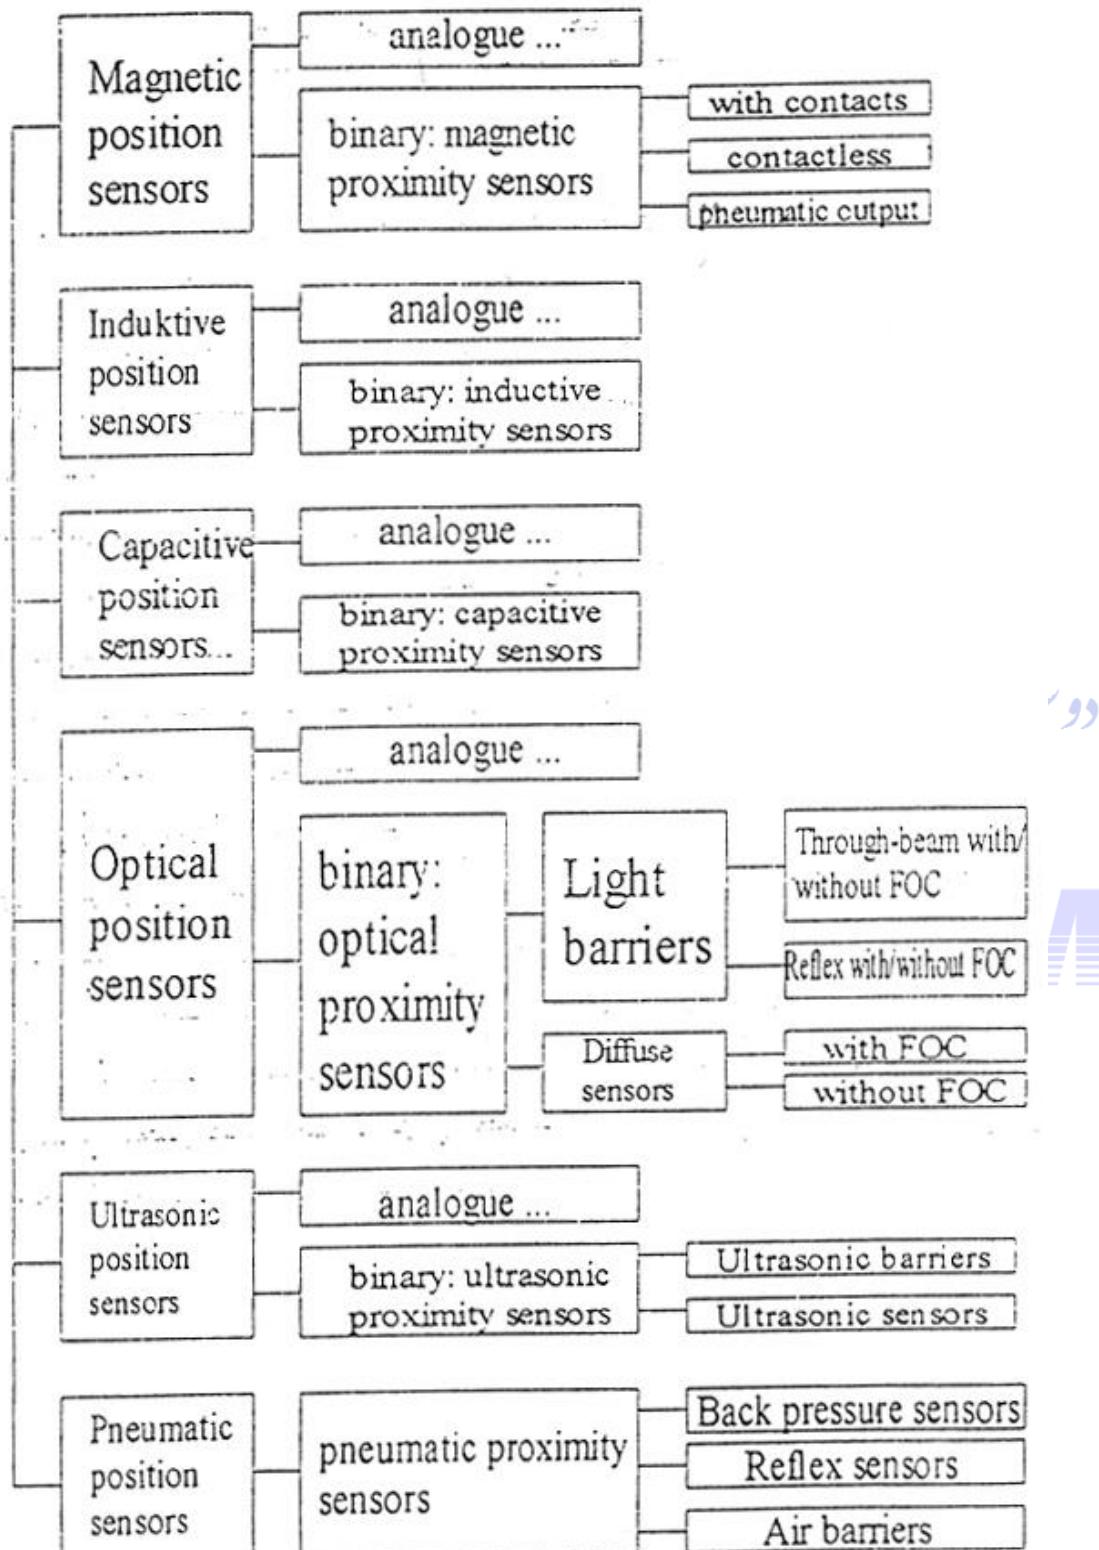


Fig. 1.1: Classification of sensors for position detection

( FOC = Fibre optic cable )

## برای دریافت فایل WORD پیروزه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.

فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه سنسورهای بدون تماس عموماً با ولتاژ مستقیم با ۲۴ ولت کار می کنند محدوده کار این

سنسورها بین ۱۰ تا ۳۰ ولت و ۱۰ تا ۵۵ ولت می باشد در کشورهای آسیای جنوبی و

آمریکای شمالی و جنوبی همچنین استرالیا و آفریقای جنوبی حدود ۳۰ درصد از

سنسورهای القائی و نوری با جریان متناوب کار می کنند .

سنسورهای بدون تماس القائی ، خازنی و نوری در دو نوع ، با تغذیه DC و تغذیه AC

ساخته می شوند . ولتاژ متداول جهت جریان متناوب ۲۴ ولت ، ۱۱۰ ولت ، ۱۲۰ ولت و

یا ۲۲۰ ولت می باشد .

مدلهایی هم از این سنسورها وجود دارند که هم با جریان متناوب ، و هم با جریان

مستقیم قابلیت کار را داشته و محدوده ولتاژ کاری برای جریان مستقیم ۱۲ ولت تا ۲۴۰

ولت و برای جریان متناوب ۲۴ ولت تا ۲۴۰ ولت می باشند . نام دیگر این سوئیچها

**(Universal Current)U.C** می باشند .

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

## فصل ۲ - سنسورهای بدون تماس مغناطیسی

### -۱-۲ سوئیچ Reed

این نوع سوئیچها به میدان مغناطیسی حاصل از یک آهنربای دائمی و یا آهنربای الکتریکی حساس می باشند میدان مغناطیسی باعث اتصال دو زبانه که از جنس فرو مغناطیس (آلیاژی از **Fe-Ni, Ni-Fe**) و در داخل یک کپسول شیشه ای می باشند . می شود . در داخل این کپسول شیشه ای گاز **N2** که در مقابل اشتعال و فعل و افعالات شیمیایی مقاوم می

باشند پر شده است . در پروردگاری به چند بکسری ؟

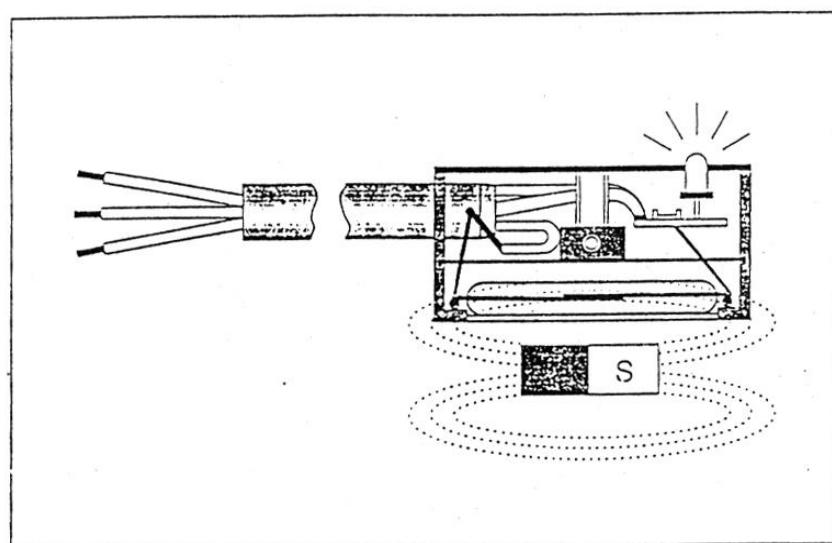


Fig. 3.1: Magnetic reed proximity sensors

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

برخی از مشخصات فنی این نوع سنسورها به شرح جدول زیر می باشد .

<b>Switching Voltage</b>	<b>12V...27/V DC or AC</b>
<b>Switching accuracy</b>	<b><math>\pm 0.1\text{mm}</math></b>
<b>Max.Contact rating</b>	<b>40W</b>
<b>Max . magn . interference induction</b>	<b>0.16mT</b>
<b>Max.switching current</b>	<b>2A</b>
<b>Max. Switching frequency</b>	<b>500Hz</b>
<b>Switching time</b>	<b><math>\leq 2\text{ms}</math></b>
<b>Conductance</b>	<b>0.1</b>
<b>Contact service life</b> <i>(With prctectiv circuit)</i>	<b><math>5.10^6</math> Switching cycles</b>
<b>Protection class to IEC 529.Din 40 050</b>	<b>IP66</b>
<b>Ambient operating temperature</b>	<b>-20°C...60°C</b>

Table 3.1: Technical characteristics of reed proximity sensors

در شکل ۳-۲ ساختمان **Reed** سوئیچ که به یک مقاومت از نوع سیم پیچ وصل شده است .

نشان داده شده است دیودهای نوری نشاندهنده و ضعیت قطع و وصل سوئیچ به همراه یک

مقاومت وظیفه محافظت مدار را در مقابل ولتاژ بالای حاصل از قطع و وصل یک سیم پیچ

را بر عهده دارند .

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

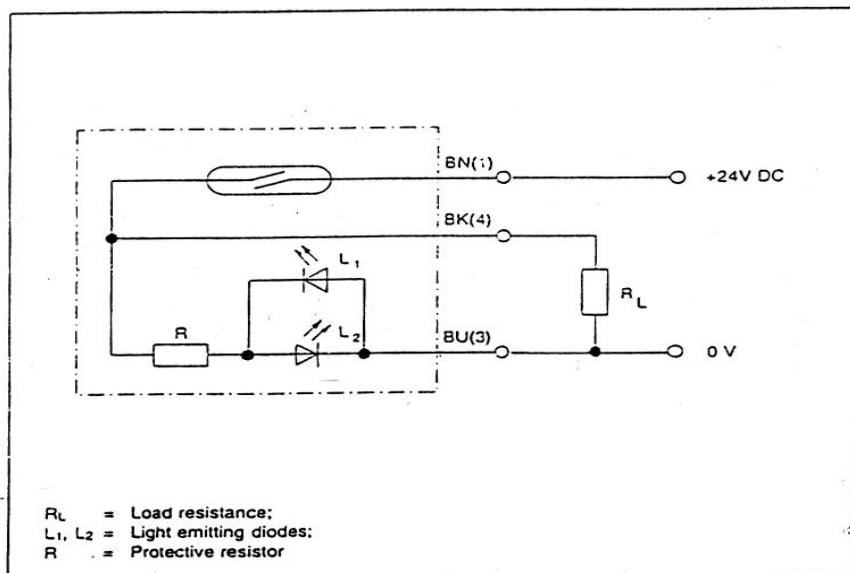


Fig. 3.2: Block circuit diagram of a reed proximity sensor with light emitting diode

کنتاکت ها می توانند با توجه به وضعیت قرار گرفتن میدان مغناطیسی یک آهنربای دوست داری داشته باشند یعنی در روزه رو خذ بشری؟؟؟ این محدوده ها دائمی محدوده های مختلفی جهت فعل شدن داشته باشند در شکل ۳-۳ این محدوده ها

رسم شده اند.

21

DM

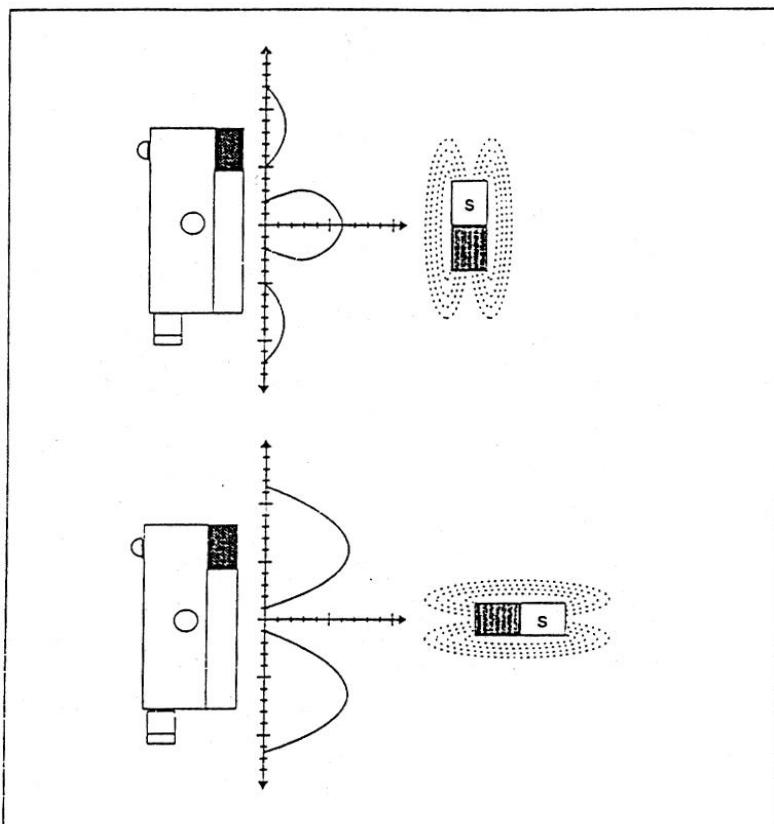


Fig. 3.3: Response characteristics of a reed proximity sensor

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

در محیط کاری **Reed** سوئیچ ها شدت میدان مغناطیسی مزاحم نباید بیشتر از **0.16** تسلا

باشد. در این صورت بیاد این سنسورها را در مقابل میدانهای مزاحم ایزوله نمود. و حداقل

فاصله بین دو **Reed** سوئیچ باستی **60** میلی متر باشد.

## ۲-۲- سنسورهای بدون تماس و فاقد کنتاکت (تیغه)

### ۲-۲-۱- سنسورهای القایی - مغناطیسی

در این سنسورها نوسان ساز **LC** وجود داشته که دارای یک هسته سیم پیچی شده

مغناطیسی بسته می باشد با نزدیک نمودن یک میدان مغناطیسی این هسته مغناطیسی اشباع

گردیده و این امر باعث تغییر جریان برق جاری شده در داخل سیم پیچ می شود بوسیله

یک تقویت کننده این اختلاف جریان حس و سپس جهت فعال کردن سنسور از آن استفاده

می شود. این نوع از سنسورها فقط در مقابل میدانهای مغناطیسی حساس بوده و در مقابل

فلزات از خود عکس العملی نشان نمی دهند.

### ۲-۲-۳- سنسورهای بدون تماس بر اساس خاصیت Magnetoresistive

برخی از عناصر مانند **InSb.Wi** در میدان مغناطیس، مقاومت الکتریکی خود را تغییر می

دهند و از این اصل برای ساخت این نوع از سوئیچ ها استفاده می کنند.

### ۳-۲- سنسورهای بدون تماس بر اساس خاصیت HALL

وقتی که یک نیمه رسانا مانند **InSb** در یک میدان مغناطیسی قرار گیرد، در جهت عمود بر

این میدان ولتاژی بر روی این نیمه رسانا ایجاد می شود که به ولتاژ **Hall** معروف می باشد

## برای دریافت فایل WORD پیروزه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.

فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه این نیمه رسانا باید بصورت ورقه نازکی که طول و عرض آن نسبت به ضخامت آن بزرگ

بوده ، ساخته شود در روی این ورقه ها می توانند ولتاژی تا ۱.۵ ولت ایجاد شود .

### ۴-۲-۲ سنسور Wiegand

سیم آلیاژی از وانادیم (Cobalt) و آهن است خاصیت

آلیاژ **wiegand** این است که وقتی شدت یک میدان مغناطیسی از حد مشخصی تجاوز

نماید ، جهت مغناطیسی محدوده **Wiss** بصورت ناگهانی تغییر می کند بطوریکه اگر یک

سیم پیچ در دور سیم **Wiegand** قرار گیرد این تغییر ناگهانی به صورت جریان القایی در

**دوست داری دس روزه رو خذ بلسری؟؟؟**

این آن قابل اندازه گیری می باشد .

## ۲۰ میخوام

و ولتاژی تا ۳ ولت در سیم پیچ ایجاد می شود به همین خاطر اکثر این سنسورها احتیاجی

به منبع تغذیه خارجی ندارند .

برخی از مشخصات عمومی سنسورهای القایی - مغناطیسی در جدول زیر نشان داده شده

است .

<i>Operating voltage</i>	10...30 V
<i>Max. Switching current</i>	200 mA
<i>Min. response induction</i>	2...35 mt
<i>Max. magn. Interference induction</i>	1 mT
<i>Response travel</i>	2A
<i>(Dependent on field strength and cylinder)</i>	7...17 mm
<i>Hysteresis</i>	0.1...1.5mm

برای دریافت فایل WORD پیروزه به سایت **۲۰ میخوام** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

<i>Switching point accuracy</i>	<i>0.1 mm ±</i>
<i>Voltage drop</i>	
<i>(at max. switching current)</i>	<i>3V</i>
<i>Current consumption</i>	<i>6.5mA max</i>
<i>Operating temperature</i>	<i>-20°C...70°C</i>
<i>Switching frequency</i>	<i>1000Hz</i>
<i>Protection to IEC 529, DIN 40 050</i>	<i>IP 67</i>
<i>Protective circuit for inductive</i>	<i>integrated</i>

### *Technical data on an inductive- magnetic proximity sensor (example)*

سنسورهای مغناطیسی - القایی دارای مزایای زیر نسبت به Reed سوئیچ ها می باشند:

دوست داری در پیروزه رو خذ بلسری؟؟؟

- نداشتن کنتاکت (تیغه)

## ۲۰ میخوام

- از بین نرفتن کنتاکت های فلزی

- در صورتیکه محور مغناطیسی به صورت مطلوب قرار گرفته باشد فقط در یک

محدوده فعال می شوند.

همانند سایر سنسورهای مغناطیسی می باشند در محیط کار به عوامل اختلال گر در کار

این نوع سوئیچ ها توجه گردد . مانند میدان مغناطیسی خارجی و با دستگاههایی که این

میادین را ایجاد می نمایند .

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

### فصل ۳ - سنسورهای القایی

یک سنسور القایی از یک نوسان ساز (LC)، یک تقویت کننده و

قسمت خروجی تشکیل شده است

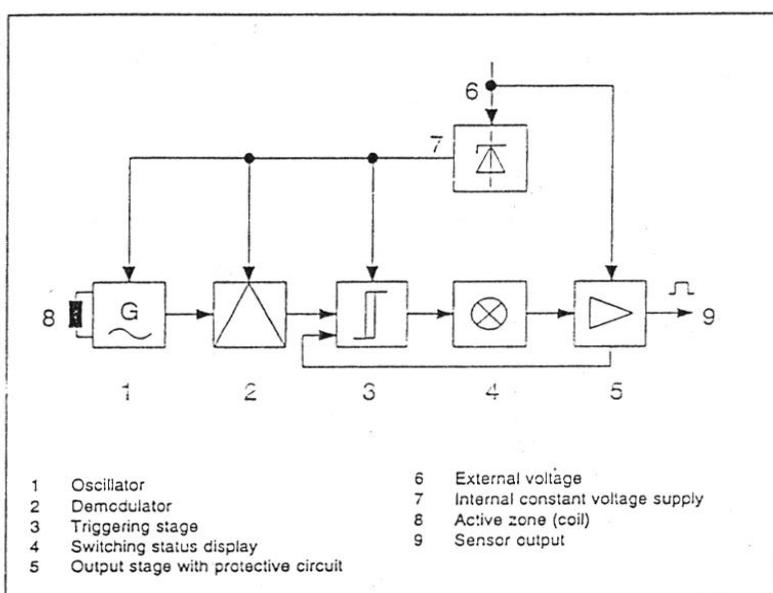


Fig. 4.1: Block circuit diagram of an inductive proximity sensor

توسط شکل خاص نوسان ساز، میدان مغناطیسی از طریق دریچه نیمه بازی در یک جهت

معین منتشر می شود بطوریکه میدان مغناطیسی تولید شده در یک محدوده مشخصی فعال

بوده و فقط در این منطقه امکان قطع و وصل سنسور وجود دارد.

هنگامی که جریان برق سنسور وصل میگردد. نوسان ساز شروع به نوسان نموده و جریان

مشخصی از آن عبور می کند اگر یک جسم هادی جریان الکتریکی در میدان مغناطیسی

وارد گردد، در آن جریان گردابی بوجود آمده و قسمتی از انرژی اسیلاتور را جذب می

کند که این خود باعث تغییر میزان جریان مصرفی در نوسان ساز می گردد. این تغییرات

در یک قسمت الکترونیکی تجزیه و تحلیل و خروجی سنسور قطع و یا وصل می شود.

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

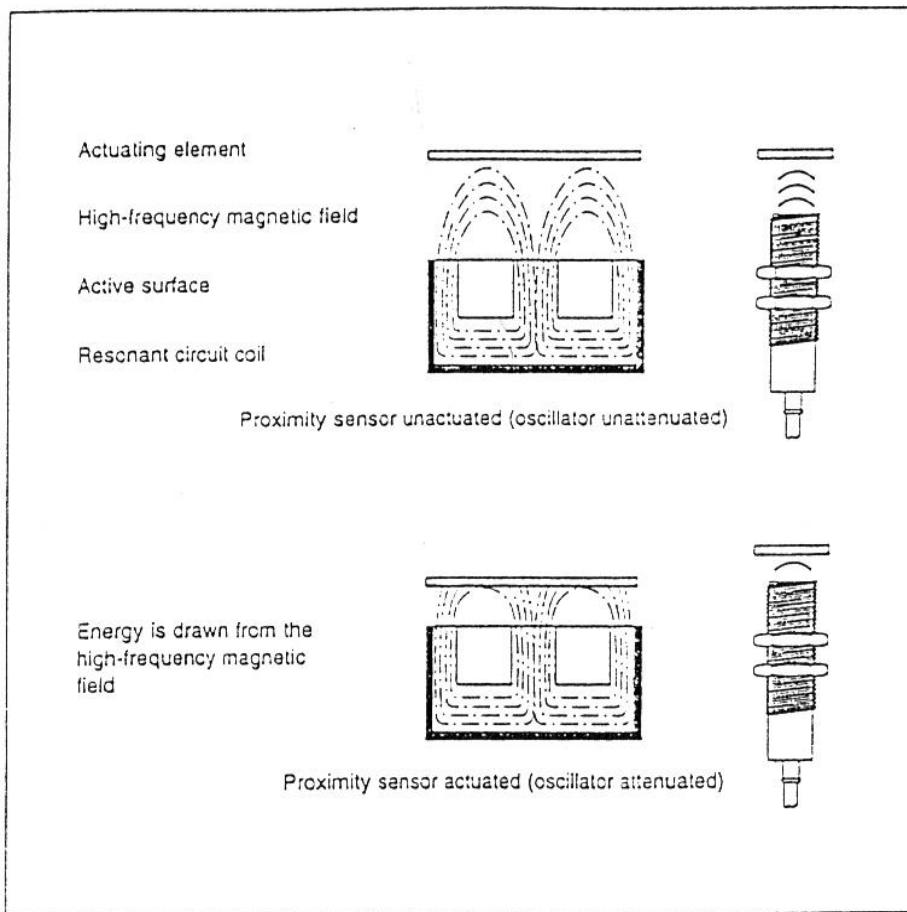


Fig. 4.2: Method of operation of an inductive proximity sensor

با استفاده از سنسورهای القائی فقط اجسام هادی جریان برق قابل حس می باشند . این

سنسورها با خروجیهای **N.O, N.C** عرضه می گردند . فاصله ای که در آن یک سنسور

تغییر حالت می دهد ( بسته شده و یا باز می گردد ) به عنوان فاصله سوئیچ معروف می

باشند .

هر قدر سیم پیچ بکار رفته بزرگتر باشد ( در نتیجه سنسور هم بزرگتر خواهد بود )

فاصله سوئیچ هم بیشتر می گردد . برای فاصله سوئیچ  $250$  میلی متر نیز سنسورهای القائی

وجود دارند . جهت تعیین فاصله سوئیچ از ورقه های استاندارد که از جنس فلز **ST37**

**برای دریافت فایل WORD پیروزه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

هستند استفاده می شود که ضخامت آن یک میلی متر بوده و بصورت ورقه های مربع شکل  
می باشند .

طول ضلع این مربع باید برابر :

۱- قطر دایره منطقه اکتیو سنسور باشد

و یا

۲- سه برابر فاصله سوئیچ باشد

بزرگتر بودن ابعاد این ورقه فقط باعث ایجاد تغییرات خیلی جزئی در مقدار اندازه گرفته

دوستداری در پیروزه روحانی بررسی؟  
شده ، خواهد شد . اما کوچک بودن ابعاد باعث بدست آمدن فاصله سوئیچ کمتری می

باشد در صورت استفاده از فلزات دیگر غیر از ST37 باعث کمتر شدن فاصله سوئیچ خواهد شد .

هنگام نصب سنسورهای القائی در داخل نگهدارنده های فلزی می بایستی توجه نمود که

بعثت وجود اجسام فلزی در طراف آن کارکرد سنسورها مختلف نگردد . از نظر تکنولوژی

نصب دو نوع سنسور القائی وجود دارد :

۱- در اولین نوع که در شکل ۳ نشان داده شده است میدان مغناطیسی در اطراف سنسور

پراکنده نبوده ، بلکه به علت شکل خاص ساخت آن میدان الکترومغناطیسی فقط در

ناحیه جلوی سنسور وجود دارد . به همین علت نگه دارنده فلزی سنسور اختلالی

در کارکرد سنسور بوجود نمی آورد .

## برای دریافت فایل WORD پیروزه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.

فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه اگر سنسور القایی دیگری در مجاورت سنسور القایی نصب گردد ، میبایستی در بین آنها

حداقل فاصله ای برابر با قطر حساس سنسور وجود داشته باشد . منطقه آزاد که در بالای

سنسورها می باشد حد فاصل بین سنسور و اجسام موجود در جلوی سنسور بوده و این

اشیاء نمی بایستی در میدان مغناطیسی سنسور داخل و توسط سنسور حس گردند . طول

منطقه آزاد سه برابر فاصله سوئیچ می باشد .

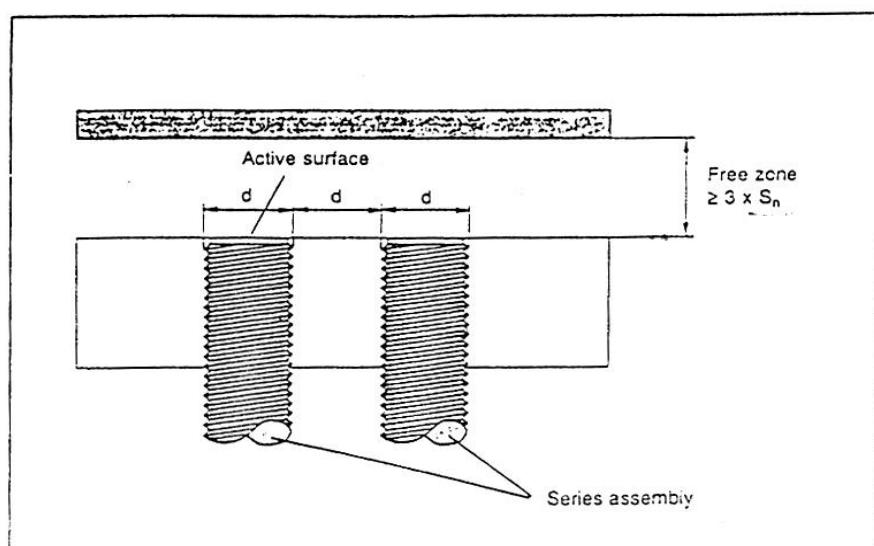


Fig. 4.5: Flush-fitting inductive proximity sensors

این نوع سنسور ها دارای این مزیت هستند که خیلی ساده و کم حجم ؛ قابل نصب می

باشند . ولی دارای فاصله سوئیچ کمتری نسبت به سنسورهای القایی نوع ۲ می باشند .

۲- در این نوع سنسور های القایی میدان الکترومغناطیسی نه تنها در مقابل سر حساس

سنسور ، بلکه در اطراف و حول و حوش آن بصورت جانبی نیز منتشر می گردد .

در نوع اخیر که در شکل ۶-۴ نشان داده شده است . باید هنگام نصب ابعاد ذکر

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه شده رعایت گردد . تا نگه دارنده فلزی سنسور تأثیر منفی و اختلالی در کار سنسور بوجود نیاورد .

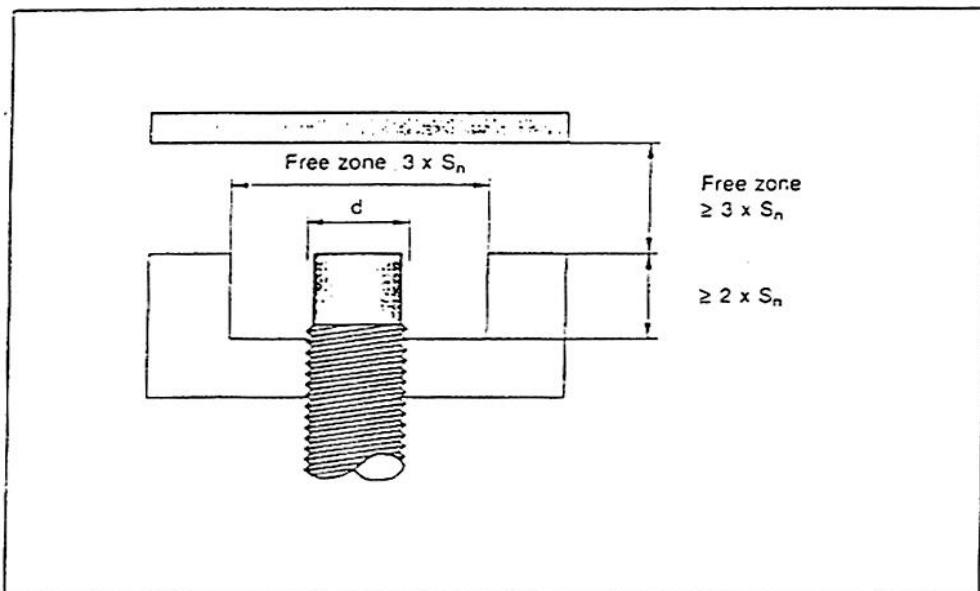


Fig. 4.6: Non-flush fitting inductive proximity sensors

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام** مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

## فصل ۴ - سنسورهای خازنی

اساس کار سنسورهای خازنی بر پایه تغییرات ظرفیت یک خازنی می باشد که در یک مدار

نوسان ساز **RC** قرار گرفته است سنسورهای خازنی نسبت به سنسورهای القایی این مزیت

را دارند ، که علاوه بر اجسام هادی ، اشیاء عایق را نیز حس می کنند .

در این نوع از سنسور جهت ایجاد میدان الکتریکی از دو الکترود استفاده می شود . که یکی

از الکترودها فعال بوده و دیگر به زمین متصل می باشد همچنین الکترود خنثی کننده ای

وجود دارد که اثری رطوبت هوا را بر روی خازن از بین می برد اجزاء این سنسور در شکل

۱-۵ نشان داده شده است

## ۲۰ میخوام

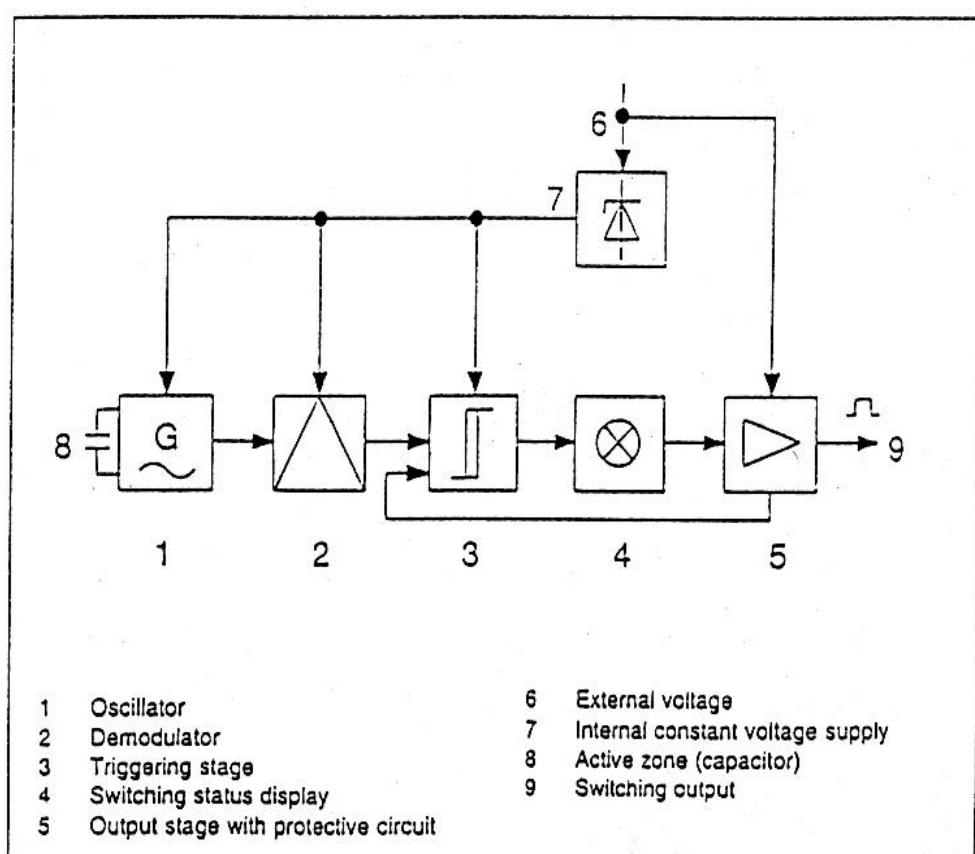


Fig. 5.1: Block circuit diagram of a capacitive proximity sensor

## برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.

اگر فلز ، مواد مصنوعی ، شیشه ، چوب ؛ آب و ... وارد محدوده فعال سنسور گردد

( محدوده انتشار میدان الکتریکی نشی خازن ) باعث تغییر ظرفیت آن گردیده که مقدار این

تغییرات به عوامل زیر بستگی دارد .

۱- فاصله جسم از سنسور      ۲- ابعاد جسم      ۳- ضریب دی الکتریک جسم

توسط یک پتانسیومتر قابل تنظیم می توان فاصله سوئیچ را تنظیم نمود . و از این خاصیت

جهت حس نمودن اجسام معین استفاده می گردد . برای مثال می توان سطح یک مایع را

داخل یک بطری پلاستیکی تعیین نمود . بدون اینکه بطری پلاستیکی خود باعث بکار  
دوست داری در پروژه رو خذ بکری؟؟  
افتادن سنسور گردد .

در جدول ۱-۵ فاصله سوئیچ برای ورقه مقوا در ارتباط با ضخامت ورقه نشان داده شده  
است ابعاد ورقه ۳۰ میلی متر می باشد .

<i>Material thickness</i>	<i>Switching distance</i>
<b>1.5mm</b>	-----
<b>3.0mm</b>	<b>0.2mm</b>
<b>4.5mm</b>	<b>1.0mm</b>
<b>6.0mm</b>	<b>2.0mm</b>
<b>6.0mm</b>	<b>2.3mm</b>
<b>9.0mm</b>	<b>2.5mm</b>
<b>10.5mm</b>	<b>2.5mm</b>

*Table5.1: Variation of Switching distance as a function of the material thickness using a cardboard strip (width =30mm)*

برای دریافت فایل Word پروژه به سایت [۲۰ میخوام مراجعه کنید](#). فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

در جدول ۵-۲ فاصله سوئیچ برای اجسام مختلف نشان داده شده است. همانطور که در

این جدول مشاهده می شود فاصله سوئیچ برای تمام فلزات یکسان می باشد همچنین در

جدول ۳-۵ برخی از مشخصات فنی سنسورهای خازنی جهت اطلاع نوشته شده است.

<i>Material</i>	<i>Reduction factor</i>
<i>All metals</i>	<b>1.0</b>
<i>Water</i>	<b>1.0</b>
<i>Glass</i>	<b>0.3...0.5</b>
<i>Plastic</i>	<b>0.3...0.6</b>
<i>Cardboard</i>	<b>0.3...0.5</b>
<i>Wood (dependent on humidity)</i>	<b>0.2...0.7</b>
<i>Oil</i>	<b>0.1...0.3</b>

**Table 5.2 Guide Values for reduction factor**

برای دریافت فایل WORD پیروزه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

<i>Operating voltage</i>	<i>typ.10...30 V DC Or 20...250 V AC</i>
<i>Nominal switching distance</i>	<i>typ. 5...20mm max.60mm(usually variable,adjustablevia potentiometer)</i>
<i>Object material all materials with dielectric constant&gt;1</i>	
<i>Switching current</i>	<i>max 500 mA DC</i>
<i>Ambient operating temperature</i>	<i>-25 °C...+70 °C</i>
<i>Sensitivity to dirt</i>	<i>Sensitive</i>
<i>Service life</i>	<i>very long</i>
<i>Switching frequency</i>	<i>up to 300 Hz</i>
<i>Design</i>	<i>Cylindrical 1× 1,M30×e.g.M18 UptoØ30mm,block-shaped</i>
<i>Protection to IEC 529,DIN40 050</i>	<i>Up to IP67</i>

Table5.3: Technical data of capacitive proximity Sensors

## برای دریافت فایل WORD پیروزه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.

فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه سنسورهای خازنی نسبت به کثیف شدن خیلی حساس بوده و حساسیت آنها به رطوبت

بخاطر بالا بودن ضریب دی الکتریک آب ( $\kappa = 81$ ) زیاد می باشد همچنین امکان حس

کردن اجسام در پشت یک دیواره هم وجود دارد . و جهت این کار می بایستی حس گردد

(در پشت مانع ) حدود ۴ برابر ضریب دی الکتریک دیواره باشد جنس دیواره باید از فلز

باشد .

برای حس کردن اجسام فلزی بجای سنسورهای خازنی از سنسورهای القایی استفاده می

گردد ، زیر سنسورهای القایی در مقایسه با سنسورهای خازنی ارزانتر می باشند . برای

**دوستداری دس پروژه رو خذ بلسری؟** حس کردن اجسام غیر فلزی نیز اکثرًا از سنسورهای نوری استفاده می گردد . مورد استفاده

سنسورهای خازنی بیشتر و تشخیص سطح مایعات در ظروف پلاستیکی و امثالهم و یا

اجسام غیر فلزی در داخل یک محفظه می باشد .

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

## فصل ۵ - سنسورهای نوری

سنسورهای نوری با ساخته از نور و قطعات الکترونیکی کارکرده و از نور قرمز و با مادون

قرمز بهره می جویند . منبع تولید نرو قرمز و یا مادون قرمز ، دیودهای نوری (LED) می

باشد این دیودها ارزان ، مقاوم و دارای طول عمر زیادی بوده و می توان نور آنها را به

راحتی مدوله نمود . در گیرنده از فتوالیود و یا فتوترانزیستور استفاده می گردد نور قرمز از

این جهت مناسب می باشد که اولاً قابل رویت بوده و می توان با چشم محور انتشار آنرا

تنظیم نمود . دوماً اینکه نور قرمز برای پذیرش در فیبرهای نوری قابل انتقال می باشد و

ضریب میرایی در فیبرنوری برای طول موج نور قرمز کمتر می باشد .

نور مادون قرمز قابل رویت نمی باشد و در مواردی استفاده می شود که به توان بالای

نوری جهت مسافت های طولانی احتیاج باشد همچنین تأثیر اختلالات نوری محیط اطراف

برروی نور مادون قرمز کمتر می باشد .

در هر نوع از سنسورها از یک واحد الکترونیکی جهت مدوله کردن نور استفاده می شود تا

نور محیط اختلالی در کار سنسور بوجود نیاورد . گیرنده نوری برروی فرکانس مدولاسیون

تنظیم شده تا فقط نور مدوله شده را دریافت نماید . در سنسورهای نوری یک مسیره از

سیستم ذکر شده جهت از بین بردن تأثیر نورهای دیگر استفاده نگردیده بلکه از فیلتر میان

گذر ( Bandpass ) استفاده شده است همچنین اگر فیلترهای نوری که بتوانند اثر نور

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

آفتاب، را ختنی نمایند استفاده گردد ضریب اطمینان سنسورهای نوری بالا می رود در

شکل ۱-۶ ساختمان داخلی یک سنسور نوری نشان داده شده است.

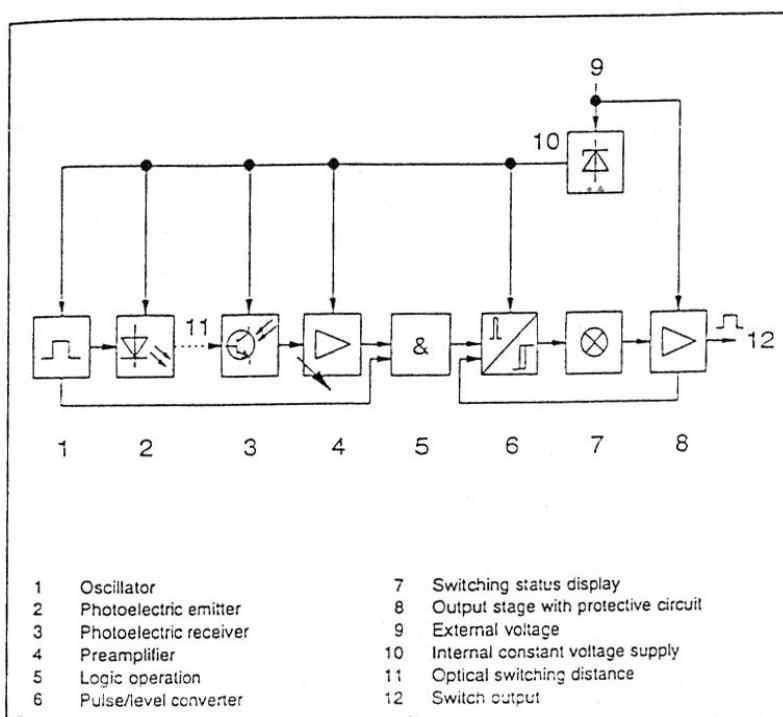


Fig. 6.1: Block circuit diagram of an optical proximity sensor  
(Emitter and receiver are installed in the same housing)

**20**

دوست

M

## ۱-۵ مثالی جهت سنسورهای نوری

- فرستنده سنسورهای نوری بدون استفاده از فیبر نوری

- دیود نوری از جنس **GaAlAS**

- طول موج **880** نانومتر (غیر قابل رویت)

- فرستنده سنسورهای نوری با استفاده از فیبر نوری

- دیود نوری از جنس **GaAlAS**

- طول موج **660** نانومتر (نور قابل رویت)

## برای دریافت فایل WORD پیروزه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.

\* گیرنده

- فتو ترانزیستور از جنس سیلیسیوم

سنسورهای نوری را می توان به دو دسته تقسیم نمود :

۱- سنسورهای نوری یک مسیره (بدون بازتاب)

۲- سنسورهای نوری انعکاسی

هر کدام از سنسورهای بالا می توانند به دو طریق فعال گردند :

۱) فعال شدن توسط نور

در این سنسور خروجی هنگامی وجود خواهد داشت که مانع از مسیر نور کنار رفته و نور

توسط گیرنده دریافت گردد . به همین جهت به حالت عادی باز و یا **Normally Open**

معروف می باشند بنابراین در سنسورهای نوری یک مسیره مادامی که جسمی در مسیر نور

فرستاده شده قرار گرفته است مانع از رسیدن آن به گیرنده گردیده و خروجی سنسور قطع

می باشد .

۲) وصل توسط تاریکی

این نوع سنسور بر عکس حالت قبلی عمل کرده و با قطع شدن اشعه نور توسط یک مانع ،

خروجی فعال می گردد به همین جهت به حالت عادی بسته و با **Normally Closed**

معروف می باشند .

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

## ۲-۵ ساختمان سنسور نوری

یک سنسور نوری از دو قسمت اصلی تشکیل شده است ، ۱- فرستنده ۲- گیرنده

البته با توجه به انواع مختلف سنسورها می توان اجزای دیگری مانند هدایت کننده نور و یا

منعکس کننده و امثالهم را هم به آن اضافه نمود .

فرستنده و گیرنده می توانند در یک واحد مرکز باشند ، که در اینصورت به سنسورهای

نوری انعکاسی معروف می باشند . یا در دو واحد مجزا بوده که بعنوان سنسورهای نوری

یک مسیره شناخته می شوند . در فرستنده یک منبع تولید نور جهت نور قرمز و یا مادون

**دوستداری در پژوهه خذلکری** قرمز قرار دارد که بر طبق قوانین اپتیک در یک خط راست نور را ساطع کرده و در گیرنده

نور دریافته فیلتر شده و سپس توسط مدارهای الکترونیکی تحلیل می گردد .

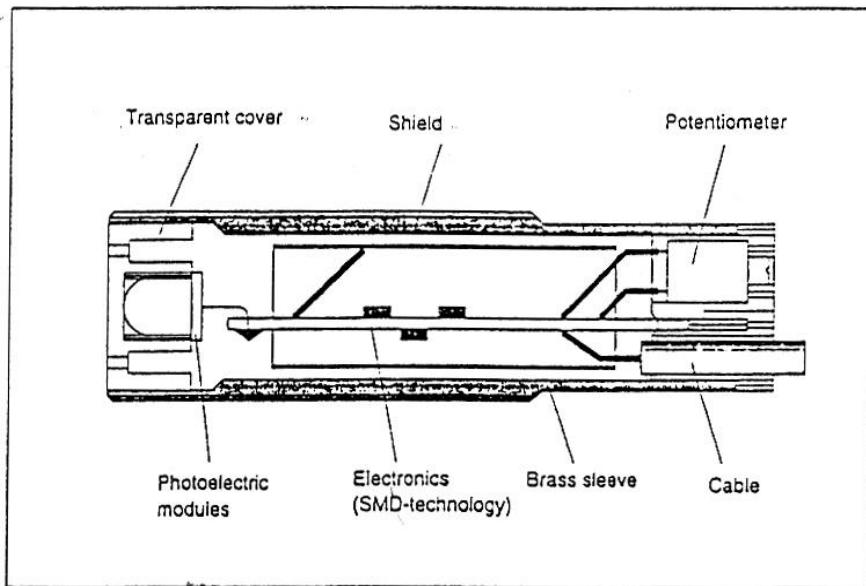


Fig. 6.2: Construction of an optical proximity sensor with cylindrical design

در داخل بدنه سنسورها لایه ایزولاسیون وجود داشته و قطعات الکترونیکی داخل آن توسط

پوشش پلاستیکی مذاب محافظت گردیده اند . در انتهای سنسور پناسیومتر قابل تنظیم جهت

## برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.

تفصیر حساسیت سنسور وجود دارد همچنین یک لامپ LED در روی سنسور وجود داشته

که در حالت فعال بودن سنسور روشن می‌گردد.

سنسورهای نوری حساس به عواملی مانند گرد و غبار، روغن و کثیف بودن محیط کاری

بوده و در اینگونه شرایط کار آن مختلف می‌گردد برای مثال در سنسورهای یک مسیره که

نور ساطع شده، فاصله بین فرستنده و گیرنده را طی می‌نماید بر اثر گرد و غبار و یا عوامل

دیگر امکان دارد که نور فرستاده شده به گیرنده نرسیده و سنسور این اختلال را بعنوان

وجود یک جسم تفسیر نماید و یا در صورت کثیف شدن لنز فرستنده توان نور فرستاده

شده ضعیف گردیده و برای مثال در سنسورهای انعکاسی نور برگشتی دیگر انرژی لازم

## ۲۰ میخوام

جهت تحلیل در گیرنده را نخواهد داشت.

برای سنسورهای نوری ضریب کاری تعریف شده که این ضریب با کلمه  $\beta$  (بتا) نمایش

داده شده و برابر خارج قسمت توان نور دریافتی یک سنسور (PE) به حداقل توان نور

دریافتی که باعث قطع ووصل سنسور می‌گردد (PS) تعریف شده است.

$$\beta = PE/PS$$

اگر دو مقدار  $PS$ ,  $PE$  برابر باشند. در اینصورت مقدار بتا برابر ۱ خواهد بود و در اینصورت

رزرو کاری برای سنسور وجود ندارد و اگر بتا برابر ۱.۵ باشد، در اینصورت ۵۰٪ رزرو

کاری موجود می‌باشد این ضریب بسته به فاصله فرستنده و گیرنده در سنسورهای نوری

یک مسیره و با فاصله فرستنده از منشور منعکس کننده در سنسورهای نوری انعکاسی و با

## برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.

فاصله فرستنده از جسم مورد نظر در سنسورهایی که بر اساس نور انعکاسی از سطح

اجسام کارکرده می باشد که این فاصله با نمایش داده می شود نمودار ارتباط  $\beta$  با  $s$

سنسور های نوری مختلف با هم دیگر تفاوت داشته و منحنی آنها در شکلهای ۳-۶ الی ۵-

۶ نشان داده شده است .

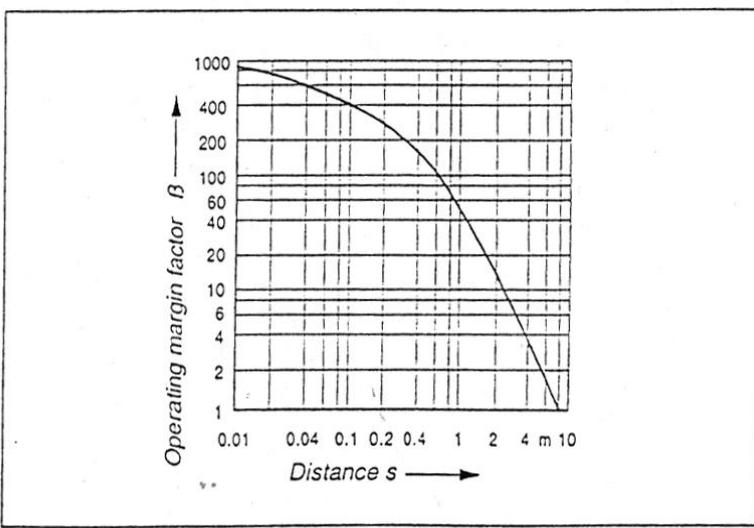


Fig. 6.3: Example showing the pattern of the operating reserve factor using a through-beam sensor

21

دوست دار

DM

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

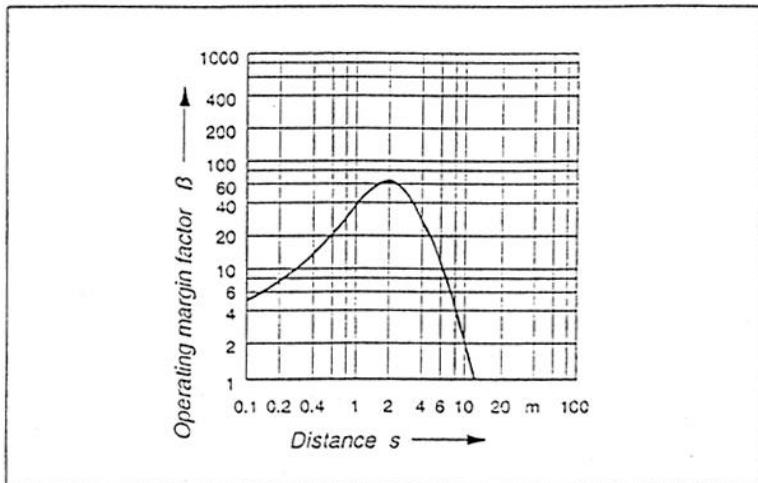


Fig. 6.4: Example showing the pattern of the operating reserve factor using a retro-reflective sensor

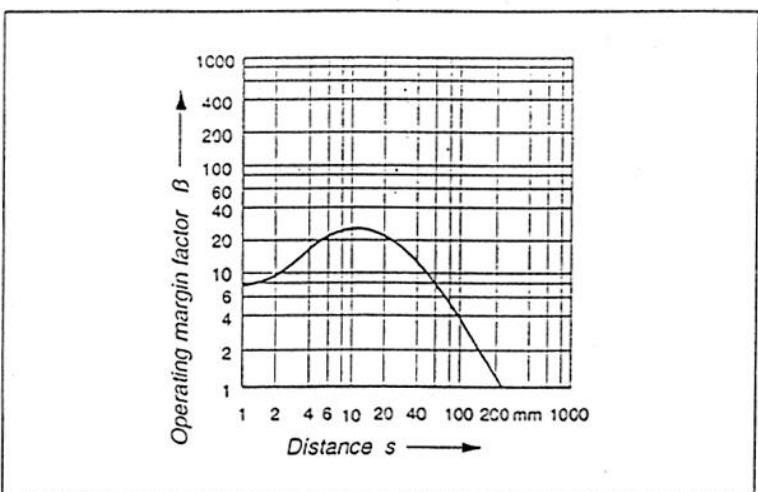


Fig. 6.5: Example showing the pattern of the operating reserve factor using a diffuse sensor

هر قدر محیط کاری نامناسبتر باشد ، می بایستی ضریب کاری نیز بزرگتر در نظر گرفته شود . برای هر سنسور از طرف کارخانه سازنده منحنی کاری آن نیز داده می شود و برای هر فاصله می بایستی از روی نمودار ضریب کاری مربوطه را انتخاب نمود جهت وارت نمودن شرایط نامساعد کاری ضریب  $\alpha$ عنوان ضریب انتقال در نظر گرفته می شود که مفهوم این ضریب بدین صورت می باشد :

## برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.

$\tau = 1$  نشان دهنده اینست که محیط کاری کاملاً مساعد و بدون آلدگی می باشد و  $0.1 < \tau < 1$

نشانگر این می باشد که یک دهم توان نوری سنسور به گیرنده می رسد و به همین جهت

می بایستی بتا بزرگتر از ۱۰ انتخاب گردد.

اگر منحنی  $s/\beta$  در دسترس نباشد می بایستی این نمودار را توسط آزمایش بدست آورد

وجود یک لامپ چشمک زن در روی سنسور جهت اعلام وضعیت ضریب کاری مطلوب

خواهد بود. در صورت آلدگی بیش از حد سنسور و پایین رفتن این ضریب لامپ روشن

خواهد شد همچنین این لامپ می تواند در صورت کثیف شدن سنسور به مرور زمان

شخص را متوجه کثیف بودن سنسور بنماید. روشن شدن این لامپ اعلام می تواند علل

## ۲۰ میخوام

دیگری بغیر از شرایط نامساعد کار داشته باشد

**برای مثال:** ۲۰MIKHAM.COM

- فاصله گیرنده و فرستنده از همدیگر خیلی دور باشد

- تنظیم ناصحیح سنسور

- ضعیف شدن دیود نوری فرستنده

- شکستگی در فیبر نوری انتقال اشعه نور

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

### -۳-۵ - انواع سنسورهای نوری

در نمودار شکل ۶-۶ انواع سنسور ها نمایش داده شده است

<i>Optical Proximity Sensors</i>		
<i>Through – beam sensors</i>		<i>Diffuse</i>
<i>Design With Fibre-optic cable</i>	<i>Retro Reflective Sensors</i>	<i>Designs With Fibre –optica cable</i>

*Fig-6-6 Variants of opticality proximity Sensors*

در سنسورهای نوری یک مسیر فرستنده و گیرنده در دو واحد مجزا قرار گرفته و به همین

جهت فاصله *S* می تواند طولانی باشد قطع نور بعنوان وجود مانع تفسیر می گردد اجسام

حس شده باعث می گردند که شعاع نوری به گیرنده و نرسیده و یا در مورد اجسام نسبتاً شفاف مقدار نور رسیده خیلی ناچیز باشد .

در جدول ۱-۶ برخی مشخصات فنی این نوع از سنسورها نشان داده شده اند .

**برای دریافت فایل WORD پیروزه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه


Operating voltage	typ. 10... 30 V DC or 20... 250 V AC
Range	max. 1 m up to 100 m (usually adjustable)
Object material	any, problems with highly transparent objects
Switching current (Transistor output)	max. 100... 500 mA DC
Ambient operating temperature	0°C... 60°C or -25°C... 80°C
Sensitivity to dirt	sensitive
Service life	long (approx. 100 000 h)
Switching frequency	20... 10000 Hz
Designs	generally block-shaped but also cylindrical designs
Protection to IEC 529, DIN 40 050	up to IP 67

Table 6.1: Technical data of through-beam sensors

گیرنده دارای خروجی ترانزیستوری از نوع **NPN , PNP** بوده و در بعضی از انواع آن نیز


خروجی رله ای بکار رفته است .

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

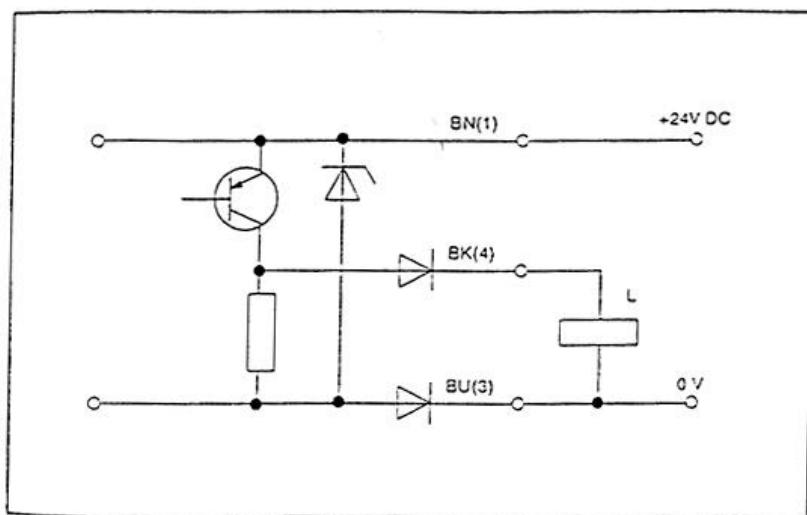

**Fig 6.7** : *PNP output  
(The purpose of the diodes is to provide a protective circuit, L = load)*

دو سر

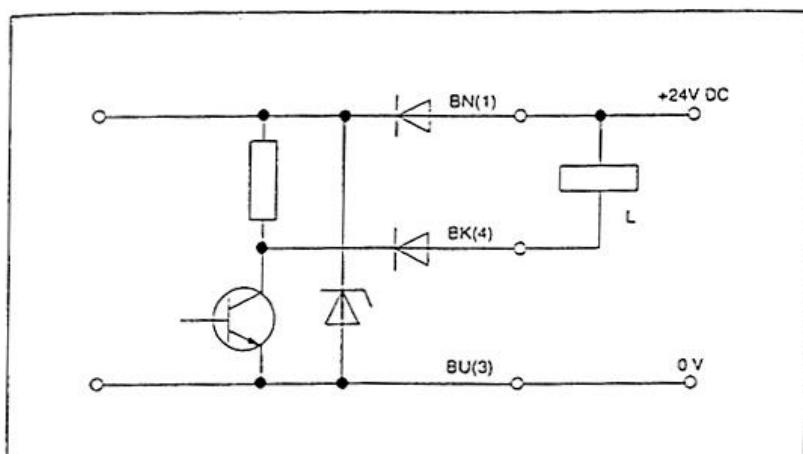

**Fig 6.8** : *NPN output  
(The purpose of the diodes is to provide a protective circuit, L = load)*


M

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

محدوده نوری که در آن امکان حس اشیاء وجود دارد کاملاً دقیق بوده و به روزنه تابش

بستگی دارد به همین جهت حرکت اشیاء در موازات شعاع نوری امکان پذیری

می باشد ( شکل ۶-۸ )

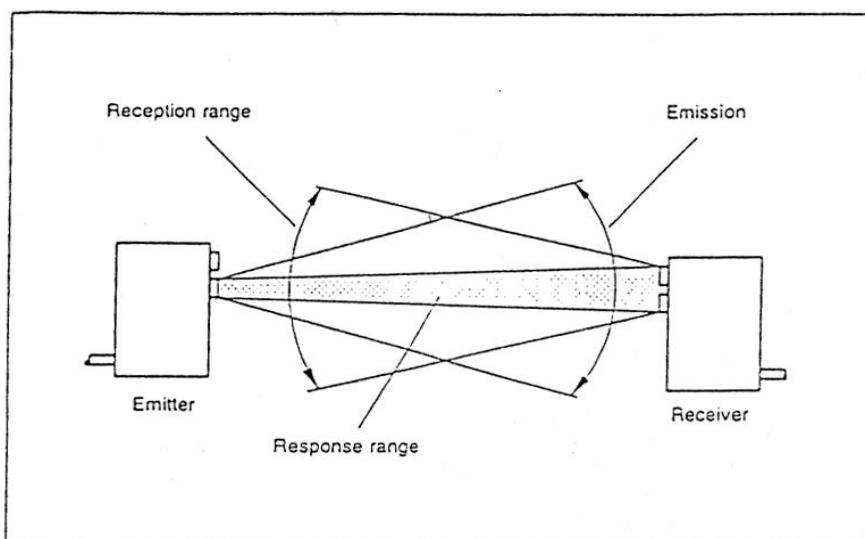

دوست

Fig. 6.8: Response range of through-beam sensors

**20MIKHAM.COM** مزیت سنسورهای نوری یک مسیره عبارتند از :

- برد زیاد سنسور
- اشیاء کوچک در فاصله های زیاد قابل تشخیص می باشند .
- برای شرایط کاری غیر مطلوب نیز قابل استفاده می باشند .
- سنسور می تواند اجسام صیقلی شفاف و غیر صیقلی را حس بنماید
- قابلیت تنظیم دقیق
- قابلیت اطمینان زیاد به خاطر دریافت دائمی نور توسط گیرنده در حالت عادی

## برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.

فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه معایب این سنسور عبارتند از :

- بعلت وجود گیرنده و فرستنده در دو واحد مجزا ، احتیاج سخت افزاری سیستم دو

برابر می باشد .

- برای اجسام کاملاً شفاف نمی توان از آن استفاده نمود( در مورد اجسام شفاف می

توان توان فرستنده را طوری تنظیم نمود که پس از برخورد به جسم شفاف ، دیگر

نور رسیده به گیرنده قابل حس نباشد ).

- از کار افتادن فرستنده به عنوان وجود یک مانع تفسیر گردیده که این امر رد مسائل

**دوستداری در پژوهه رو خذ بلسری؟؟؟**

ایمنی بسیار مهم می باشد .

## ۲۰ میخوام

۱-۳-۵ - سنسورهای نوری انعکاسی (از نوع بازتاب از روی منشور انعکاس) در این نوع از سنسورها فرستنده و گیرنده در یک واحد متمرکز می باشند همچنین به

یک منعکس کننده جهت برگشت دادن نور فرستاده شده نیز احتیاج می باشد قطع شعاع

نوری باعث عملکرد سنسور می گردد . در این نوع از سنسور می بایستی به این نکته

توجه نمود که شی مورد نظر نورتابیده شده را از سطح خود دوباره به گیرنده انعکاس

ندهد ، در غیر اینصورت وجود این جسم حس نمی گردد .


سنسورهای نوری انعکاسی از نوع بازتاب از روی منشور انعکاسی نسبت به

سنسورهای نوری انعکاسی که بازتاب نور آنها توسط اشیاء صورت می گیرد دارای این

برای دریافت فایل WORD پیروزه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

مزیت می باشند که برد کاری آنها بیشتر می باش در شکل ۶-۱۱ ساختمان کاری آن

نشان داده شده است

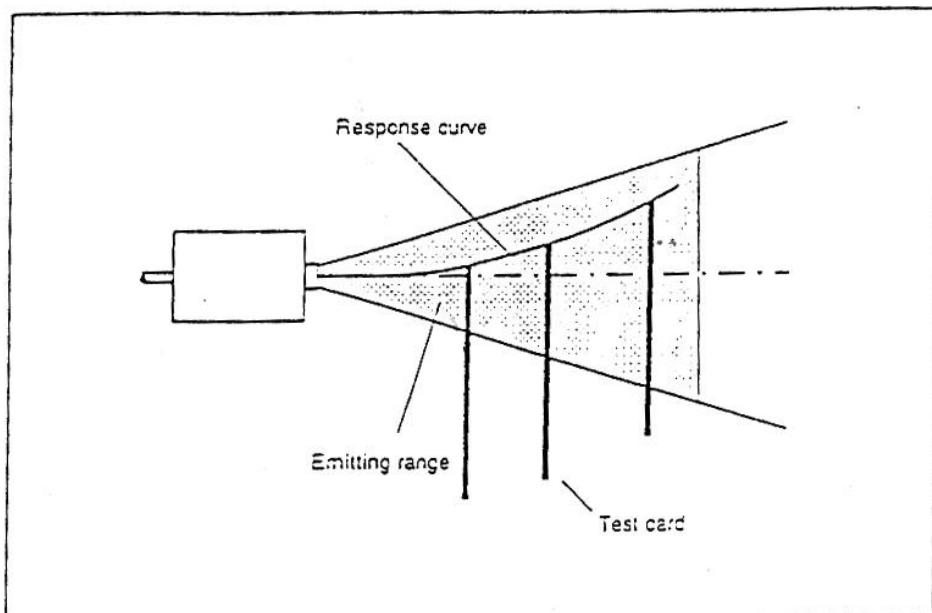

**Fig 6.9**

*Response curves of diffuse sensors*

*For small distances: Small diffuse reflecting surface required.*

*For large distances: Large back-reflection surface required.*

دوسر



برخی از مشخصات فنی این نوع از سنسور ها در جدول ۶-۲ آورده شده است.

<b>Operating voltage</b>	<b>typ.10...30 V DC Or 20...250 V AC</b>
<b>Range (dependent on reflector)</b>	<b>Up to 10 m (usually adjustable)</b>
<b>Object material</b>	<b>any, problems with reflecting objects</b>
<b>Switching current (transistor output)</b>	<b>100...500 mA DC</b>
<b>Ambient operating temperature</b>	<b>0 °C...60 °C</b>
<b>Sensitivity to dirt</b>	<b>Sensitive</b>
<b>Service life</b>	<b>Long (approx. 100 000 h)</b>
<b>Switching frequency</b>	<b>10...1000 Hz</b>
<b>Design</b>	<b>Cylindrical, block-shaped</b>
<b>Protection to IEC 529,DIN 40 050</b>	<b>Up to IP67</b>

*Table 6.2: Technical data of retro-reflective sensors*

## برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.

فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

- قابلیت اطمینان زیاد بخاطر دریافت دائمی نور توسط گیرنده در حالت عادی

- نصب اسان و قابلیت تنظیم ساده

- برد نسبتاً زیاد

عیب این نوع سنسور حس نکردن اجسام شفاف و یا روشن می باشد .

در کاربرد با این سنسور می بایستی به نکات زیر توجه نمود :

- می توان با کم کردن توان نور فرستنده اجسام شفاف را هم حس نمود .

- اجسامی که دارای سطح بازتابی می باشند می بایستی طوری در مسیر نور قرار

گیرند که نور انعکاس یافته از سطح آنها به گیرنده نرسد ( عمود بر مسیر انتشار نور

قرار نگیرند ).

- برای اجسام خیلی کوچک می توان از شکافهای مخصوصی جهت عبور نور

فرستنده استفاده نمود.

- از کار افتادن فرستنده به عنوان وجود یک شی تحلیل می گردد .

- منعکس کننده ها می توانند کثیف شده و یا بر اثر حرارت تغییر فرم پیدا نموده و در

نتیجه راندمان کاری بسیار پایین آید .

برای دریافت فایل WORD پیروزه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

### ۵-۳-۲- سنسور نوری بازتابی بر اساس انعکاس نور از روی اجسام

در این نوع از سنسور فرستنده و گیرنده در یک واحد متمرکز می باشند قسمتی از نور

ساطع شده از فرستنده توسط اجسام مورد نظر انعکاس یافته و به گیرنده رسیده و باعث

فعال شدن آن می شود

فاصله ای که در آن می توان اجسام را حس نمود معمولاً کوتاه (در حد چند دسیمتر) بوده

که باندازه نوع سطح ، شکل ، رنگ و عوامل جنبی بسیاری بستگی دارد . همچنین می

بایستی در صورت عدم حضور یک جسم در مسیر نور فرستنده ؛ نور ساطع شده از دیواره

ها و یا از اطراف به گیرنده نرسیده و باعث فعال گشتن سنسور نگرددند .

در جدور ۶-۳ برعی از مشخصات فنی این نوع از سنسور نشان داده شده است

<i>Operating voltage</i>	<i>typ. 10...30 V DC Or 20...250 V AC</i>
<i>Sensing range</i>	<i>max. 50 mm up to 2 m (usually adjustable)</i>
<i>Object material</i>	<i>any</i>
<i>Switching current (transistor output)</i>	<i>100...500 mA DC</i>
<i>Ambient operating temperature</i>	<i>Or -25°C...80°C</i>
<i>Sensitivity to dirt</i>	<i>Sensitive</i>
<i>Life cycle</i>	<i>Long (approx. 100 000 h)</i>
<i>Switching frequency</i>	<i>10...1000 Hz</i>
<i>Design</i>	<i>Cylindrical, block-shaped</i>
<i>Protection to IEC 529, DIN 40 050</i>	<i>Up to IP67</i>

Table 6.3: Technical data of Sensors


در جدول فوق برد سنسور را برای یک ورقه سفید که عمود بر راستای انتشار نور می باشد ،

تعیین نموده اند . همچنین در شکل ۱۰-۶ می توان دید که برای فاصله های نزدیک سطح

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

کوچک برای فواصل طولانی سطوح منعکس کننده نور نیز به همان نسبت بزرگتر خواهند

بود

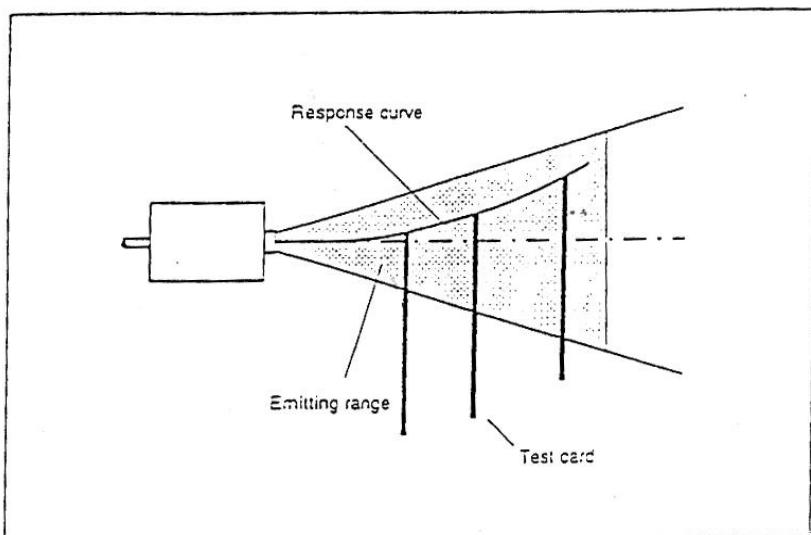

دست

*Response curves of diffuse sensors*

*For small distances: Small diffuse reflecting surface required.*

*For large distances: Large back-reflection surface required.*

مزیت های این سنسور ها به شرح زیر می باشند

- اختیاجی به منشور منعکس کننده نمی باشد

- وجود اجسامی در مقابل مسیر نور حس می گردد که بتوانند نور کافی به گیرنده

برسانند

- برخلاف سنسورهای نوری یک مسیره که حتماً اجسام شعاع نور تابش یافته را قطع

و از رسیدن آن به طور کامل به گیرنده جلوگیری می کردند در این نوع از سنسور

می تواند یک جسم بصورت موازی و در امتداد شعاع نور ساطع شده قرار داشته

باشد .

## برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.

- می توان با تنظیم توان سنسور اجسام مختلفی که در مقابل یک دیواره قرار دارند

بطور انتخابی حس نمود

- عیب این سنسور در دقیق نبودن مرز منطقه فعال آن می باشد و همچنین از کار

افتدن سنسور به عنوان عدم وجود جسم تفسیر می گردد(مسئله ایمنی پرس)

### ۳-۳-۵ - سنسورهای نوری با استفاده از فیبرهای نوری

از این نوع خاص از سنسورهای نوری جهت انتقال شعاع نوری از فیبرهای نوری

استفاده می گردد. این سنسورها در مواردی به کار می روند که بعلت کمبود جا نمی

توان دستگاه سنسور را بطور مستقیم بر روی دستگاه نصب نمود و یا در محیط های

کاری که امکان انفجار وجود دارد نمی توان دستگاه سنسور را که با جریان برق کار

کرده و امکان ایجاد جرقه رد هنگام قطع و وصل وجود دارد، استفاده نمود. همچنین

توسط فیبرهای نوری می توان اشیاء خیلی کوچک را هم حس نمود.

اساس کار این سنسور مانند سنسورهای نوری یک مسیره می باشد و بخاراط قابلیت

انعطاف رشته های فیبر نوری می توان تقریباً به دلخواه سنسور را نصب نمود.

مزایای این سنسورها عبارتند از :

- تشخیص اجسام در مکانهایی که امکان دسترسی به آنها دشوار میباشد

- امکان نصب در محیط کاری خطرناک و یا غیر مطلوب

- تشخیص اجسام کوچک

## برای دریافت فایل WORD پیروزه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.

- امکان تغییر مکان فیبرهای نوری با توجه به نوع کاری وجود دارد

فیبرهای نوری را می توان به دو دسته تقسیم نمود :

۱- فیبرهای نوری از حنس پلیمر

۲- فیبرهای نوری از جنس شیشه

هر کدام از این انواع مزایای خاص خود را داشته که می توان به شرح زیر آنها را نام برد :

فیبرهای نوری از جنس پلیمر مقاومتر از نوع شیشه ای بوده و می توان در طولهای مختلف

آنها را تهیه نمود زیرا برای قابل برش با وسیله تیزی می باشد همچنین نسبت به نوع  
دوستداری در پروره روخد بلسری؟؟  
شیشه ای ارزان می باشند .

## ۲. میخوام

فیبرهای نوری از جنس شیشه برای محیط های کاری با حرارت بالا مناسب بوده و ضریب  
میرایی برای نور جاری شده در داخل آنها خیلی کم می باشد همچنین دارای طول عمر

بیشتری نیز می باشند .

فیبرهای نوری در مقابل نورهای مزاحم حتی الامکان ایزوله می باشند . ولی نورهای

شدیدی مانند نور فلاش ، نورافکن و یا نور شدید خورشید می تواند در کار آنها اختلال

بوجود آورد .

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

## فصل ۶ - سنسورهای صوتی

اساس کار سنسورهای صوتی بر پایه ایجاد فرستادن وسپس دریافت انعکاس امواج صوتی

میباشد

انعکاس بر اثر برخورد این امواج به سطح اجسام ایجاد می گردد . هوا عامل انتقال امواج

صوتی می باشد این سنسور از سه بخش تشکیل شده است (شکل ۷-۱)

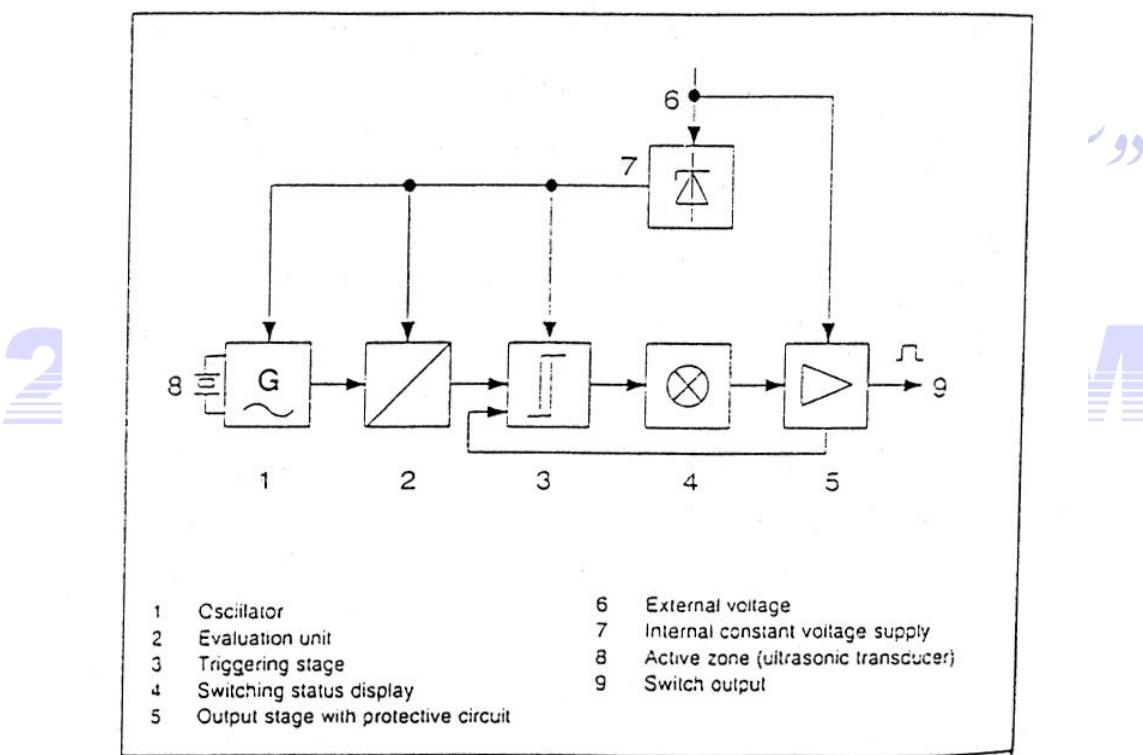


Fig. 7.1: Block circuit diagram of an ultrasonic proximity sensor

۱- تبدیل کننده امواج صوتی

۲- تحلیل کننده سیگنالها

۳- قسمت خروجی

## برای دریافت فایل WORD پیروزه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.

فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه قسمت تولید امواج صوتی از یک کریستال کوارتز تشکیل شده که بر اثر عبور جریان

برق مرتعش گردیده و پالسهای کوتاه مدت صوتی ایجاد می نماید فرکانس امواج تولید

شده در محدوده فرکانس **30-300KHZ** که برای گوش انسان غیر قابل شنیدن بوده می

باشد در اکثر این سنسورها بعد از ارسال امواج صوتی فرستنده تبدیل به گیرنده امواج

(میکروفون) گردیده و منتظر دریافت امواج انعکاسی می ماند همچنین فیلترهای خاصی

در سیستم وجود دارند که امواج مزاحم را نادیده گرفته . فقط امواج انعکاسی را از

جسم مورد نظر به داخل سنسور راه می یابند . شکل ۷-۲ امواج تولید شده و انعکاس

**دست داری در پروره روخد بلسری؟**

۲۰

M

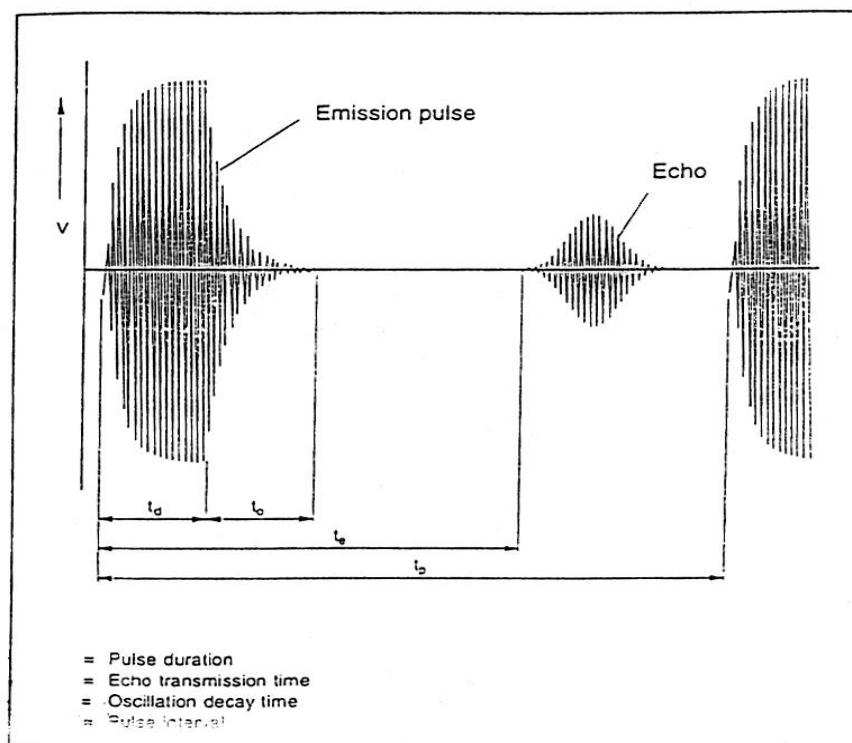


Fig. 7.2: Principle of distance measurement by evaluating the transmission time of ultrasonic pulses

## برای دریافت فایل WORD پیروزه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.

فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه سنسورهای صوتی به خاطر سرعت انتشار امواج در محیط با فرکانسی در حدود یک

الی صد هرتز بسته به نوع سنسور ، امواج ارسالی را تکرار می کنند

توسط این سنسور ها می توان مواد مختلف را حس نموده و عوامل جنبی مانند گرد و

غبار ، بخار آب و دود و ذرات دیگر متعلق در هوا در کار این سنسور تأثیر نمی گذارند

همچنین فرم ، شکل ظاهر و رنگ اجسام نیز تأثیری بر روی کار این سنسور نداشته و

مواد در سه حالت جامد ؛ مایع ، گاز قابل حس می باشند فقط می باشند اجسام

جداب امواج صوتی مانند سطوح متخلخل ، لباس و پشم شیشه ، امثالهم در مسیر امواج

**دوست داری در پژوهه رو چند بلسری؟؟**

در سنسورهای صوتی غالباً فرستنده و گیرنده در یک واحد متمرکز بوده ولی

سنسورهای صوتی با گیرنده و فرستنده جدا از هم نیز وجود دارد از این سنسور ها غالباً

در صنایع غذایی ، سیستمهای انتقال اشیاء ، کارخانه های تولید شیشه ، مواد مصنوعی و

فلز ، انبار کالا و امثالهم استفاده می گردد .

مزیت این سنسورها به شرح زیر می باشند :

۱- برد آنها زیاد می باشد ( چندین متر )

۲- اشیاء بی رنگ نیز قابل حس می باشند

۳- اجسام شفاف را بر عکس سنسورهای نوری می توان تشخیص داد

۴- در مقابل آلودگی هوا و کثیف شدن حساس نیستند

**برای دریافت فایل WORD پیروزه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

۵- در محیط های باز قابل استفاده می باشدند .

۶- امکان تشخیص اجسام بدون تماس در یک فاصله کاملاً دقیق امکان پذیر باشد

در مقابل مزیت های ذکر شده می توان معایب زیر را برای این نوع از سنسورها

برشمرد

۱- در صورت قرار گرفتن یک جسم بصورتی که امواج انعکاسی به جهتی دیگر بغیر از

جهت سنسور فرستاده شود امکان دریافت امواج وجود نداشته و به همین جهت

سطوح منعکس کننده می باشند عمود بر محور انتشار امواج قرار گیرد .

۲- سرعت عکس العمل این سنسور نسبتاً کم می باشد و محدوده فرکانس قطع ووصل ۱

## ۳- میخوام

الى ۱۲۵ هرتز می باشد

۴- سنسور های صوتی گرانتر از سنسورهای نوری می باشند

درجول ۱-۷ برخی از مشخصات فنی این سنسورها جهت اطلاع ذکر گردیده است .

<i>Operating voltage</i>	<i>typ.24 V DC</i>
<i>Nominal switching distance (usually adjustable)</i>	<i>Up to 10 m</i>
<i>Object material</i> any, With the exception of sound-absorbing materials	
<i>Switching current (transistor output)</i>	<i>100...400 mA DC</i>
<i>Ambient operating temperature</i>	<i>0°C...70°C, partly as low as -10°C</i>
<i>Sensitivity to dirt</i>	<i>moderate</i>
<i>Service life</i>	<i>Long</i>
<i>Ultrasonic frequency</i>	<i>30 kHz... 300kHz</i>
<i>Switching frequency</i>	<i>1...125 Hz</i>

## برای دریافت فایل WORD پروژه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.

فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

<i>Design</i>	<i>Cylindrical, block-shaped</i>
<i>Protection to IEC 529,DIN 40 050</i>	<i>typ. IP 65 max. up to IP 67</i>

Table 7.1: Technical data of ultrasonic sensors

در سنسورهای صوتی علاوه بر یک دیود نوری ، پتانسیومتر قابل تنظیمی که محدوده کاری

سنسور را مشخص می نماید تعییه شده است همچنین نوع دیگری از این سنسور که قابل

برنامه ریزی می باشد . و دارای یک مدار الکترونیکی می باشد. وجود داشته که می توان

محدوده کاری را از قبل در آن برنامه ریزی نمود و سپس انتخاب کرد. همچنین در بعضی

از این سنسورها ورودی سینکرون وجود داشته که در صورت استفاده از چند سنسور

صوتی که در کنار هم، اختلافی در کار یکدیگر ایجاد ننمایند. در صورتی که این واحد

ورودی وجود نداشته باشد. می بایستی حداقل فاصله بین سنسورها رعایت گردد که جدول

زیر محدوده کاری و فاصله سنسورها از هم دیگر را نشان می دهد. ( جدول ۷-۲ )

<i>Detection range (cm)</i>	<i>Typical minimum distance (cm)</i>
6... 30	>15
20... 100	>60
80...600	>250

Table 7.2 : Lateral minimum distance between two parallel ultrasonic proximity sensors

مقادیر ذکر شده در جدول برای اجسامی می باشند که بصورت عمود بر محور انتشار امواج

قرار گرفته و اعداد ذکر شده می توانند تغییر نمایند. اگر دو سنسور صوتی در مقابل

همدیگر قرار گرفته باشند می بایستی حداقل فاصله آنها را از جدول ۷-۳ بدست آورد.

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

<i>Detection range (cm)</i>	<i>Typical minimum distance (cm)</i>
6... 30	>120
20... 100	>400
80...600	>2500

**Table7.3 : Minimum distance between opposing ultrasonic proximity sensors**

همچنین اگر در کنار یک سنسور صوتی مانعی وجود داشته باشد که بتواند امواج صوتی را

منعکس نماید. می بایستی حداقل فاصله ای بین سنسور و این دیواره در نظر گرفت. که در

جدول ۷-۴ این فواصل ذکر گردیده است.

*In cases where a wall or other reflecting objects are adjacent to an ultrasonic sensor, the following values apply:*

<i>Detection range (cm)</i>	<i>Typical minimum distance (cm)</i>
6... 30	>3
20... 100	>15
80...600	>40

**Table7.4 : Minimum distance between ultrasonic proximity sensors and a lateral, reflecting wall.**

اندازه اشیاء در حس نمودن آنها توسط سنسور صوتی مهم می باشد اگر مخروط انتشار

امواج صوتی را در نظر بگیریم (شکل ۷-۳) در این صورت اگر ابعاد جسم در ارتباط با

زاویه انتشار کوچک باشند، امواج صوتی از اطراف جسم مورد نظر عبور کرده و از دیواره

های کناری و یا از مانع پشت جسم منعکس گردیده که باعث اختلال در کار سنسور

خواهد گردید. در اینگونه موارد به خاطر عدم وجود اطلاعات در این زمینه کار می بایستی

از طرف کارخانه سازنده ذکر گردد. می بایستی حداقل فواصل مورد نیاز توسط آزمایش

بدست آورد.

برای دریافت فایل WORD پروژه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

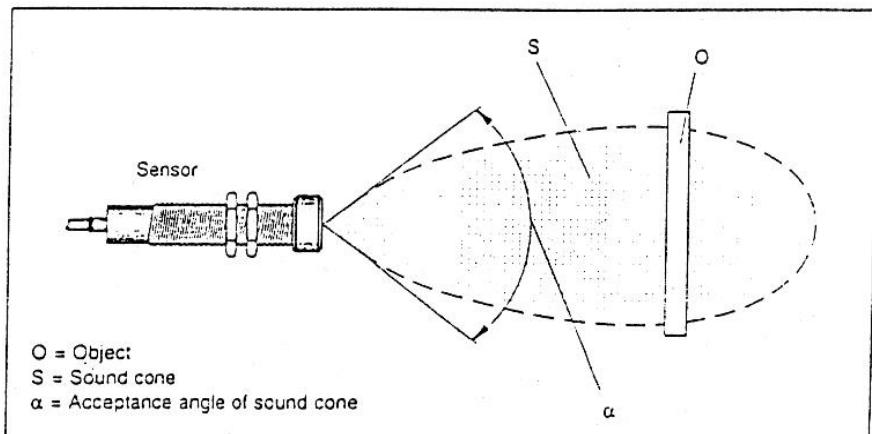


Fig. 7.3: Detection area of an ultrasonic sensor  
توسط سنسورهای صوتی می توان ورقه های خیلی نازک تا ضخامت ۰/۰۱ میلیمتر را

بصورت افقی (ضخامت) تشخیص داد.

در سنسورهای صوتی که گیرنده و فرستنده در یک واحد متمرکز می باشند می بایستی

حداقل فاصله اجسام از سنسور در نظر گرفته شود. زیرا این سنسورها مدت زمانی را جهت

دریافت و تحلیل سیگنالهای دریافتی احتیاج دارند و در صورتی که فاصله اجسام خیلی

کمتر از مقدار مجاز باشد، میتواند باعث ایجاد سیگنالهای اشتباه گردد. با توجه به شکل ۲-

۷ می توان گفت که:

$td+to < tp$  . همچنین بر طبق شکل ۴-۷ برای سطوح صاف و صیقلی حداقل ۳ الی ۵

درجه انحراف از موقعیت عمود بر محور انتشار امواج صوتی جایز بوده و در غیر اینصورت

امواج منعکس شده به گیرنده بخورد نخواهند کرد. البته اگر سطوح اشیاء ناصاف و یا

دارای زوایای مختلف باشند، زاویه انحراف می تواند بزرگتر باشد.

برای دریافت فایل WORD پروژه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

ام  
۲۰

دوست

DM

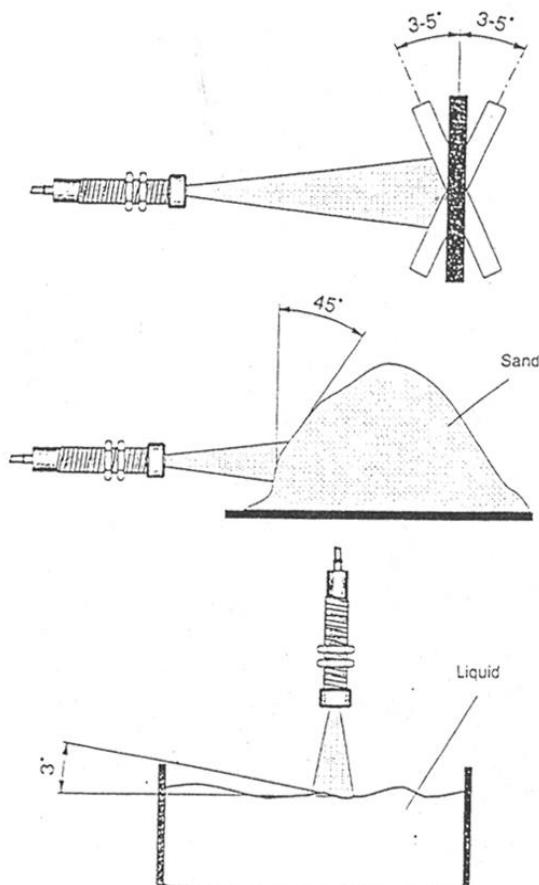


Fig. 7.4: Effect of the object surface when using ultrasonic sensors

## ۱-۶ تأثیر حرارت، رطوبت و فشار هوا بر سرعت انتشار امواج صوتی

سرعت امواج صوتی به ازای هر یک سانتیمتر دما  $1/8\%$  تغییر می کند و اثرات دما را نیمتوان خشی نمود. رطوبت هوا در درجه حرارت پایین تر از  $40^\circ$  درجه سانتیگراد حداقل تغییرات سرعت امواج صوتی را در حدود  $1/4\%$  بین  $0$  تا  $100\%$  رطوبت نسبی را ایجاد می نماید. فشار هوا تأثیر چندانی بر روی سرعت امواج نداشته و فقط در ارتفاعات خیلی بالا به مقدار کمی سرعت کاهش می یابد.

برای دریافت فایل WORD پروژه به سایت **۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

## ۲-۶- تأثیر حرارت اجسام

در اجسام خیلی داغ مانند فلزات مذاب، حرارت ایجاد شده باعث تلاطم در هوای اطراف

گردیده که این امر باعث اختلال در انتشار امواج صوتی می گردد. در اینگونه موارد می

بایستی از طریق آزمایش شرایط کاری سنسور را تعیین نمود.

اولین فاکتور جهت انتخاب یک سنسور مناسب جنس شی مورد نظر می باشد. فلزات را می

توان با سنسورهای القائی که از نظر قیمت نیز مناسب می باشند. تشخیص داد. البته به برد

کم این سنسورها که ۰/۴ الی ۱۰ میلیمتر می باشد، می بایستی دقیق نمود. برای فواصل

بزرگتر میتوان انواع مختلف سنسورهای نوری را استفاده نمود. سنسورهای خازنی را میتوان

برای اکثر مواد استفاده نمود. ولی این سنسورها مانند سنسورهای القائی دارای برد کمی می

باشند و از طرفی اجسام با حجم بسیار کم قابل حس نیستند. سنسورهای صوتی نیز مانند

خازنی و نوری برای اکثر اجسام با جنسهای متفاوت قابل استفاده می باشند.

همچنین عوامل دیگری مانند نحوه تشخیص اجسام، نحوه و امکانات نصب سنسور و

شرایط محیط کاری سنسور از فاکتورهای مهمی می باشند که می بایستی آنها را در نظر

گرفته و با توجه به انواع سنسورهای موجود، مناسبترین آنها را انتخاب نمود.

## برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام** مراجعه کنید.

فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

فاکتورهای ذکر شده در بالا بصورت سیستماتیک بشرح زیر طبقه بندی می شوند:

\* مواد هادی جریان برق

- آهن

- فولاد

- برنج

- مس

- الومینیوم

- نیکل

- کرم

- مواد غیر هادی که پوششی از مواد هادی در روی آنها وجود دارد و احتمالاً ضخامت این

لایه میباشد مشخص گردد.

- گرافیت

- غیره

\* مواد عایق جریان برق

- مواد مصنوعی

- کاغذ

- چوب

## برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت **۲۰ میخوام** مراجعه کنید.

فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

- پارچه -

- شیشه -

- غیره -

### \* مشخصات ظاهری مواد عایق

- شفاف و غیر شفاف

- آیا نور را می توانند منعکس کنند و یا خیر؟

- مواد همگن و یا غیر همگن

**دوست داری در پژوهه روچد بکری؟؟**

- متخالخل و یا رشته ای

- جامد، مایع یا روان

- ضریب دی الکتریک

### \* اندازه و شکل

- ابعاد اجسام را دسته بندی نموده و حتی الامکان بر حسب شکل های هندسی موجود

مانند دایره، مربع، کره و امثالهم تقسیم بندی نمود.

### \* عوامل مؤثر در نحوه تشخیص اجسام

- بصورت تماسی و با بدون تماس

- فاصله بین سنسور و اجسام

- سرعت اجسام که می بایستی حس گردد.

**برای دریافت فایل WORD پروژه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.** فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

- ایا اجسام همواره به صورت مشخصی در مقابل سنسور قرار می گیرند و یا تغییر می

کنند؟

- فاصله بین دو جسم که قرار است حس و تشخیص داده شوند.

- نوع موائع و یا دیواره های اطراف یک جسم.

#### \* شرایط نصب

- آیا جای کافی برای نصب سنسور وجود دارد؟ آیا باید از نوع مینیاتوری استفاده کرد؟ آیا

باید از فیبر نوری استفاده نمود؟

**دوستداری در پروژه روح خذلکسری؟؟؟**

- آیا میبايستی از داخل شکافی جسمی را حس نمود؟

- آیا لازم می باشد که سنسورها بصورت متمرکز و کوچک نصب گردند؟

**۲۰میخوام**  
**20MIKHAM.COM**

- آیا فاصله مناسب بین سنسورها در نظر گرفته شده است؟

#### \* عوامل محیطی

- حرارت محیط کاری

- ذرات آلوده کننده مانند گرد و غبار، رطوبت، ذرات آب و امثالهم.

- آیا میدان مغناطیسی یا الکتریکی مزاحم وجود دارد؟ مانند دستگاه جوش

- ایا عوامل نوری مزاحم مانند فلاش، نور شدید خورشید و امثالهم وجود دارد؟

- محیط قابل انفجار

- آیا محیط می بایستی کاملاً تمیز باشد؟

## برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت ۲۰ میخوام مراجعه کنید.

- آیا در خلاء و یا فشار بالا می بایستی یک سنسور کار نماید؟

### \* دستور العمل های حفاظتی

- استفاده از سنسورها در محیط قابل انفجار

- استفاده از سنسورها جهت ایمنی کار

- استفاده از سنسورها جهت جلوگیری از کار افتادن یک پروسه

### \* انواع سنسورها

- شکل و نوع سنسور همراه به ابعاد آن

**دوستداری دس پروژه رو جذبکسیری؟**

- نوع جریان برق مورد نیاز AC یا DC1

## ۲۰ میخوام

- نوع واحد خروجی سنسور و نوع مدار محافظ ورودی و خروجی

**20MIKHAM.COM**

- اتصال از نوع کابل می باشد و یا سوکتی است.

- دمای حرارتی مناسب جهت کار سنسور

- انواع مدل‌های خاص سنسور

- برد سنسور

- هیسترزیس

- قیمت

- و ...

برای دریافت فایل WORD پروژه به سایت sbargh.ir مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

## فصل ۷- سنسورها از نظر نوع ارتباط

### ۱-۱- سنسورهای دو سیمه

این مدل از سنسورها دارای دو سیم ارتباطی می باشند. بار بصورت سری با سنسور در

مدار متصل می باشد. بر طبق شکل ۱۰-۱ جریان مورد نیاز سنسور از طریق مقاومت با بار

به آن متصل می گردد. در نتیجه موقعی از سنسور قطع (باز) می باشد، یک جریان ضعیف

از مقاومت عبور کرده (جهت تغذیه خود سنسور) و در حالت وصل سنسور (بسه)

ولتاژی روی سنسور ایجاد می گردد. سنسورهای نزدیکی دارای انواع N.C و N.O می

باشند. سنسورهایی نیز وجود دارند که دارای هر دو خروجی N.C و N.O می باشند.

در این نوع سنسورها باید همیشه مدنظر داشت که در حالت تحریک نشده یک جریان

ضعیف برای تغذیه خود سنسور جریان دارد. از آنجا که بار بصورت سری با سنسور قرار

گرفته است. این جریان از بار نیز دائمًا عبور می نماید. در اینجا مقاومت داخلی بار نمی

تواند بسیار بزرگ باشد، زیرا سنسور در حالت تحریک شده احتیاج به یک حداقل جریان

تعريف شده ای برای انجام کار خود دارد.

در این نوع سنسورها منبع تغذیه می تواند برق مستقیم و یا متناوب باشد و رنگ سیمهای

بکار رفته هم به دلخواه می باشد. اگر سنسور مجهز به سیم زمین باشد. این سیم با رنگ

سبز- زرد علامت گذاری می شود. به همین جهت سیمهای تغذیه سنسور نمی بایستی

رنگ سبز- زرد داشته باشند.

۵ فونت های لازمه

برای دریافت فایل

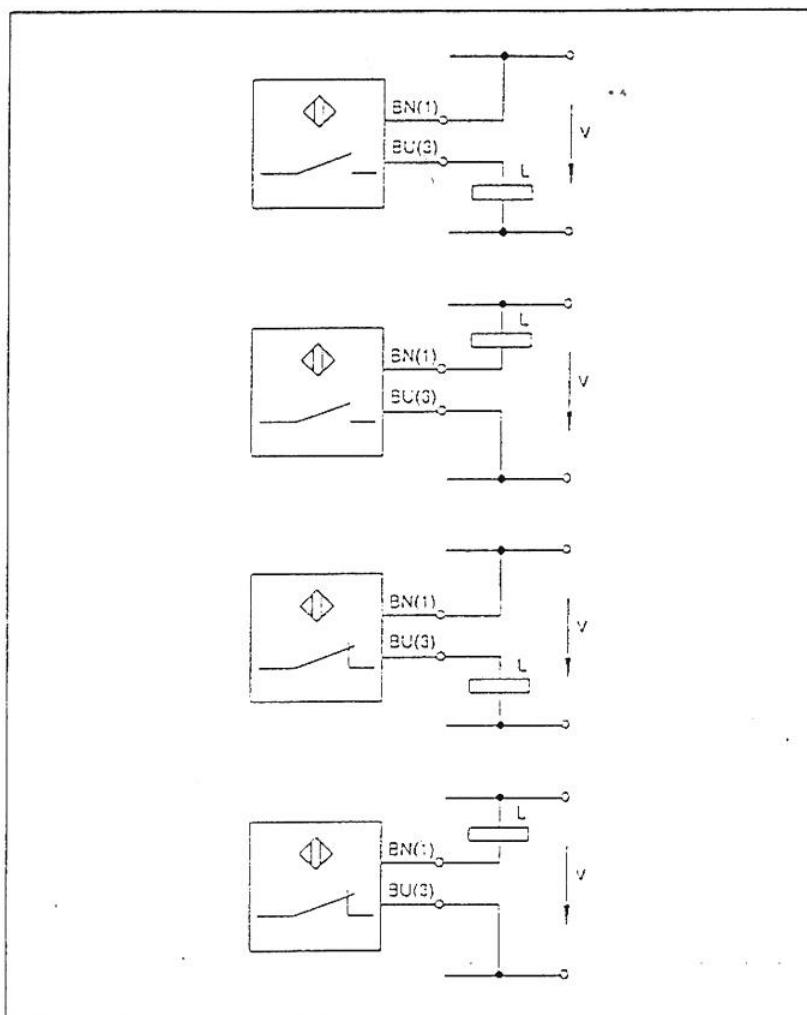


Fig. 10.1: Connection diagrams for two-wire technology  
(DC, AC and DC/AC [universal current] designs)  
V = Operating voltage, L = Load

## سنسورهای سه سیمی - ۲-۷

در این نوع از سنسورها سه سیم از سنسور خارج گردیده که دو سیم جهت وصل کردن سنسور به منبع تغذیه می باشد، که بر حسب استاندارد اروپا (EN50044) رنگ قهوه ای برای مثبت و رنگ آبی جهت منفی در نظر گرفته می شود. سیم سوم که به رنگ سیاه می باشد خروجی سنسور می باشد. در شکل ۱۰-۲ انواع خروجیهای ممکن برای این سنسور نشان داده شده است.

برای دریافت فایل WORD پروژه به سایت sbargh.ir مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

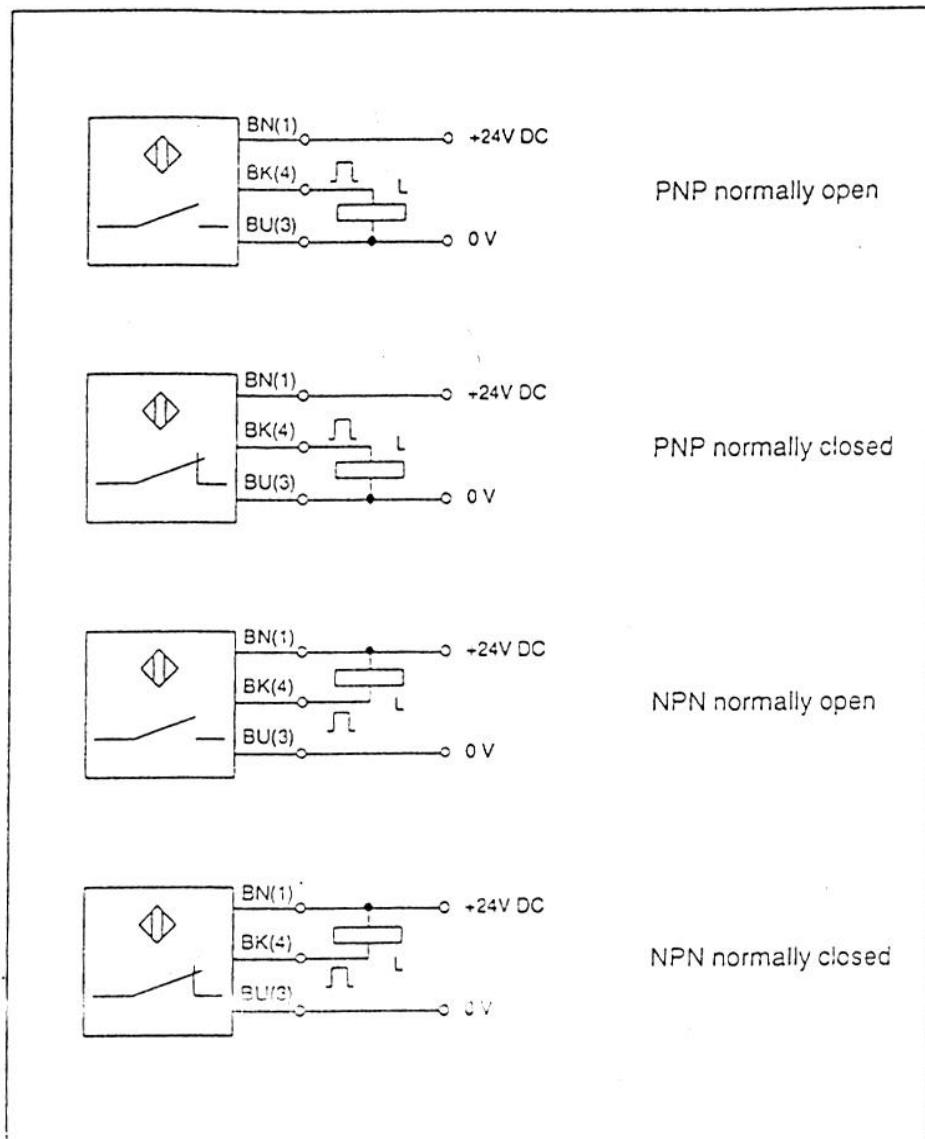


Fig. 10.2: Connection diagrams for three-wire technology (DC), L = load

### سنسورهای چهار و یا پنج سیمه -۳-۷

در سنسورهایی که دارای چهار و یا پنج سیم می باشند. نیز می توان برای خروجی سنسور

دو حالت خاص از نظر تکنولوژی ساخت تشخیص داد:

۱- سنسور با خروجی از طریق ترانزیستور **PNP** (سوئیچ با سیگنال مثبت)

۲- سنسور با خروجی از طریق ترانزیستور **NPN** (سوئیچ با سیگنال منفی)

## برای دریافت فایل WORD پروژه به سایت sbargh.ir مراجعه کنید.

برخلاف سنسورهای سه سیمه، در سنسورهای چهار سیمه دو نوع خروجی یعنی حالت

عادی باز (**Normally Closed**) و یا حالت عادی بسته (**Normally Open**) وجود دارد.

در سنسورهایی که دارای پنج سیم می باشند، یک خروجی رله ای نیز در نظر گرفته شده

است. که جریان مصرفی مورد نیاز سنسور را از خروجی سنسور که به مصرف کننده متصل

می باشد، جدا می سازد.

در شکل ۱۰-۳ انواع خروجیها را در این نوع از سنسورها نشان داده شده است.

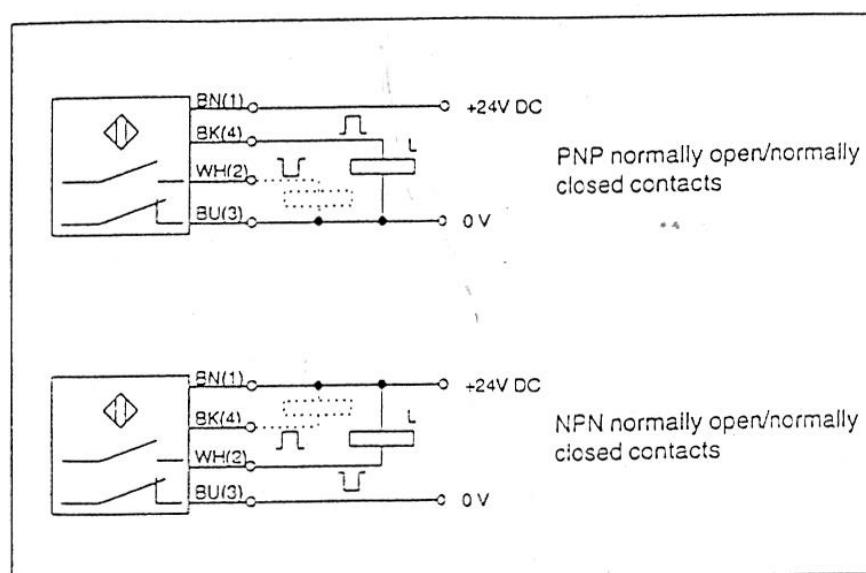


Fig. 10.3: Connection diagram of four-wire technology (DC), L = load

رنگ سیمهای خروجی معرف نوع اتصال آنها می باشد:

- رنگ قهوه ای برای قطب مثبت جریان مصرفی سنسور ( منبع تغذیه)

- رنگ آبی برای قطب منفی جریان مصرفی سنسور ( منبع تغذیه)

- رنگ سیاه برای خروجی **N.O** سنسور


- رنگ سفید برای خروجی **N.O** سنسور

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت sbargh.ir مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

رنگهای سیاه و سفید هر دو خروجی سنسور بوده که یکی خروجی **Normally Open** می باشد و دیگری نقض آن یعنی **Normally Closed** می باشد.

باشد و دیگری نقض آن یعنی **Normally Closed** می باشد. در شکل صفحه بعد سمبولهای

موجود جهت انواع سنسورها نشان داده شده است.

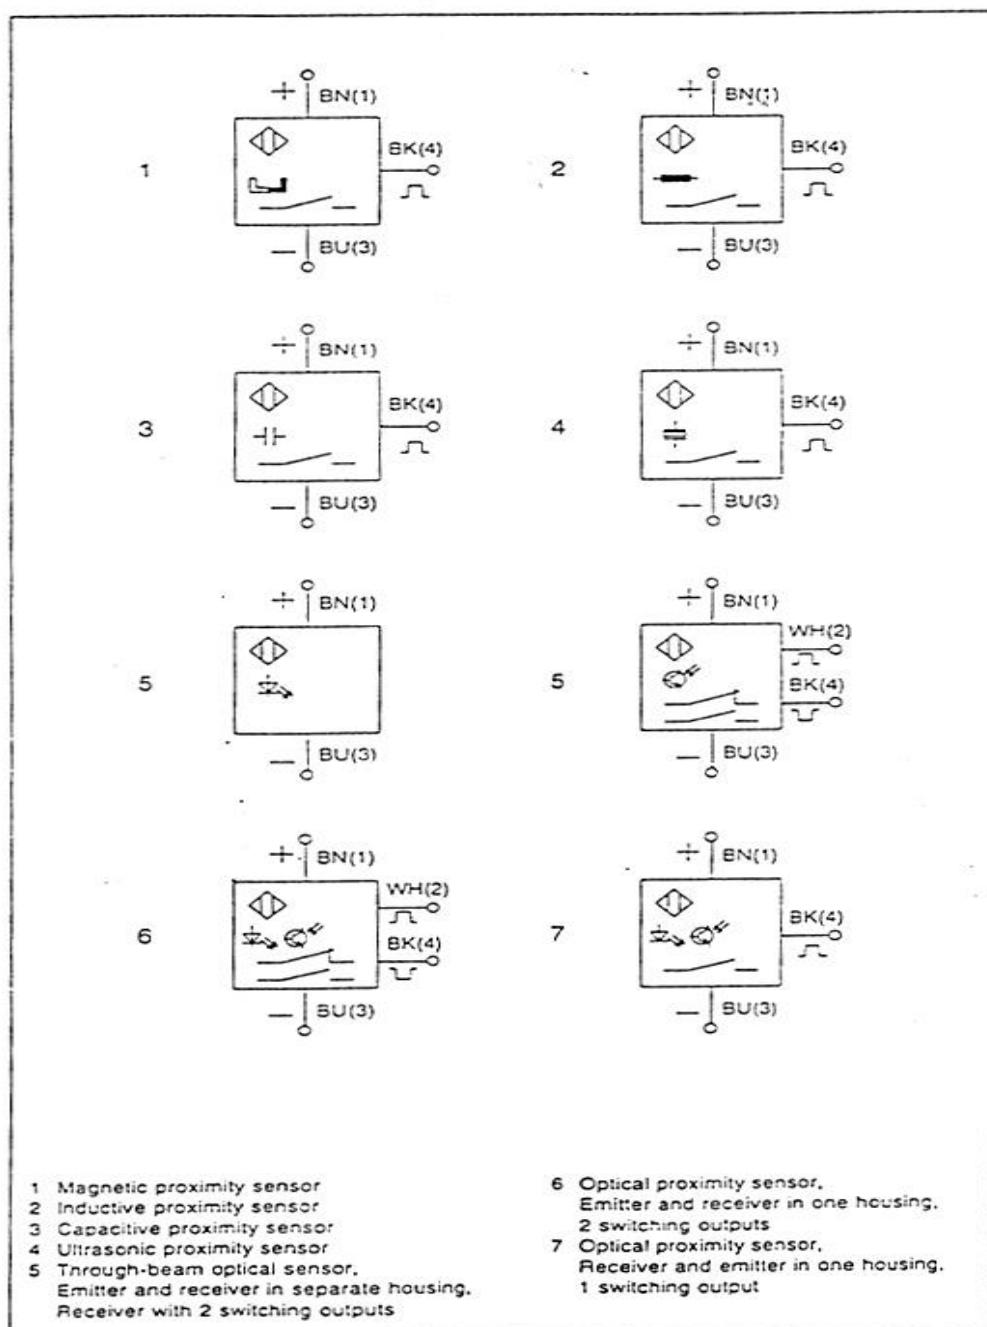

برای دریافت فایل WORD پژوهه به سایت sbargh.ir مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

#### ٤-٧ تکنیک مدار

ترکیبات منطقی سنسورها معمولاً در قسمت کنترل انجام می گیرد ( ترکیبات منطقی توسط

رله ها و یا دستگاه P.L.C ) از طرفی توسط سری و موازی کردن سنسورها نیز می توان

ترکیبات منطقی بین آنها بوجود آورد. ترکیبات منطقی توسط سری و یا موازی کردن خود

سنسورها مزایا و معایب را در بر دارد که به آن اشاره می گردد.

\* مزایا

۱- بدون اضافه کردن قسمتهای کنترل الکترونیکی می توان ترکیبات منطقی را بوجود آورد.

۲- ترکیبات منطقی می توانند در محل انجام گرفته و بدون کابل کشی زیاد فقط نتیجه

ترکیب منطقی، به قسمت کنترل الکترونیکی، فرستاده شود.

\* معایب:

برای انجام ترکیبات منطقی توسط سنسورها احتیاج به تجربه زیادی می باشد. زیرا

فاکتورهایی از فبیل تأثیرات متقابل بروی همدیگر و بالا رفتن تأخیرات زمانی باید در نظر

گرفته شوند. از طرفی تعمیرات و نگهداری آنها مشکلتر خواهد شد.

#### ٤-٧-١ موازی کردن سنسورهای دو سیمه

هنگام اتصال موازی این سنسورها باید به نکات زیر توجه نمود:

## برای دریافت فایل WORD پیروزه به سایت sbargh.ir مراجعه کنید.


۱- از آنجا که در حالت قطع تمام جریانهای حالت سکون سنسورها با هم جمع شده و از

بار می گذرد، باید از طریقی مطمئن گشت که این امر باعث غلط کار کردن سیستمهای کنترل نخواهد گردید.

۲- اگر یکی از سنسورها تحریک شده و جریان را وصل نماید، در اینصورت این سنسور

تمام ولتاژ را از سنسور دیگر می رباشد. نتیجه این خواهد بود که سنسور بعدی حالت

واقعی خود را نشان نخواهد داد و این امر باعث کارکرد غلط سنسور در مدار خواهد شد.

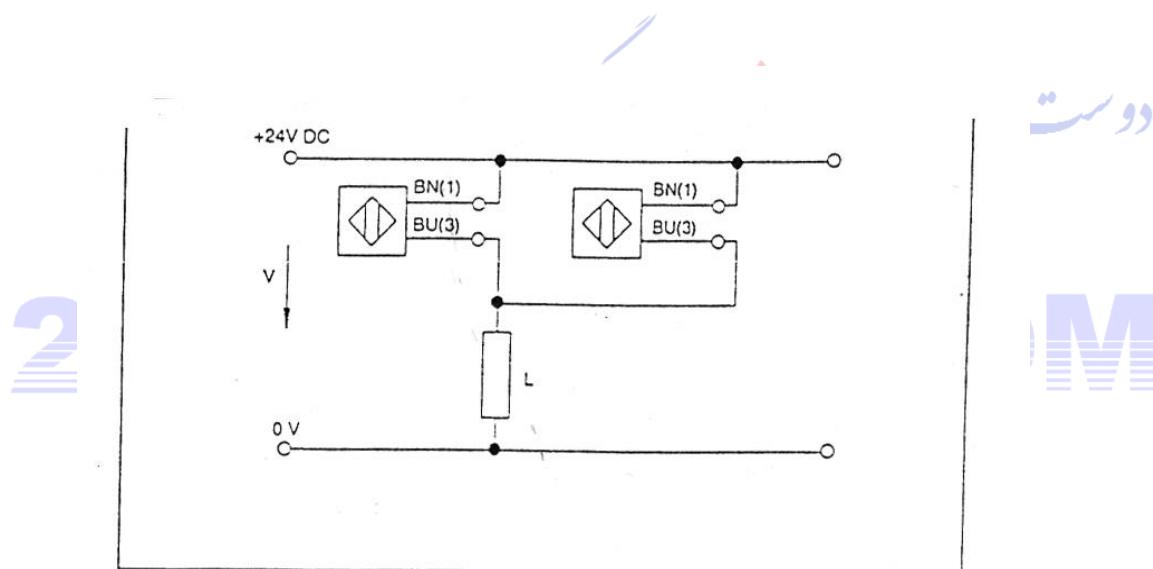

Parallel connection in two-wire technology ( $L = \text{load}$ )

### ۲-۴-۷ - اتصال موازی سنسورهای سه سیمه

اتصال موازی سنسورهای سه سیمه بدون مشکل قابل اجرا می باشد. اگر چه در این بین به


نکات زیر باید توجه داشت:

برای دریافت فایل WORD پیروزه به سایت sbargh.ir مراجعه کنید. فاقد آرم سایت و به همراه فونت های لازمه

- اگر از سنسورهای با خروجی **Opencollector** استفاده شود. سنسورها هیچگونه

تأثیرات متقابل روی همدیگر نخواهند داشت. در غیر اینصورت باید از دیودهای

جداساز استفاده نمود.

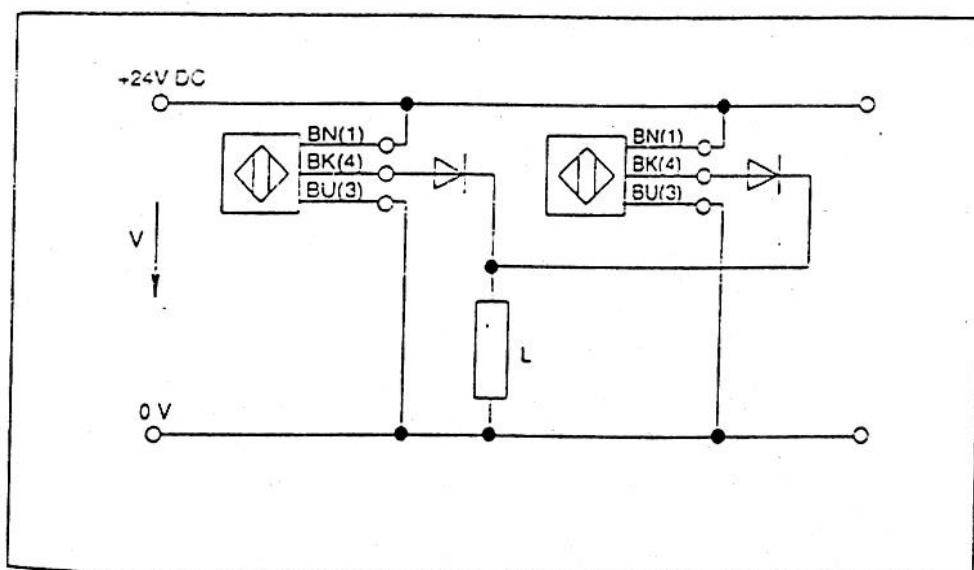

*Parallel connection in three-wire technology (DC), (L = load)*

سنسورهای سه سیمۀ DC که جریان سکون بسیار ضعیفی دارند، می توانند بدون هیچگونه

مشکلی موازی با یکدیگر در مدار متصل گردند، بطوریکه حتی تعداد ۲۰ تا ۳۰ عدد سنسور

بطور موازی قابل وصل شدن به یکدیگر می باشند. همینطور استفاده ترکیبی از کلیدهای

mekanikی و سنسورهای نزدکی ممکن می باشد.

موازی وصل کردن سنسورهای AC امکان پذیر نمی باشد چرا که به نوسان در آمدن

اسیلاتورها باعث کار غلط مدار خواهد شد.

### ۴-۳-۴-۷ - سری وصل کردن سنسورهای دو سیمه

سنسورهای دو سیمه معمولاً نباید بصورت سری متصل گردند اگر جز این راه حل دیگری

وجود نداشته باشد باید حداقل به نکات زیر توجه نمود:


- ولتاژ تغذیه بین هر یک از سنسورهای دو سیمه تقسیم خواهد شد. در صورت استفاده از

سنسورهایی از یک نوع، می توان فرمول زیر را برای ولتاژی که در روی هر سنسور افت

می کند نوشت:

$$U_{\text{sensor}} = U_{\text{supply}} / n$$

*n..... تعداد سنسورها*

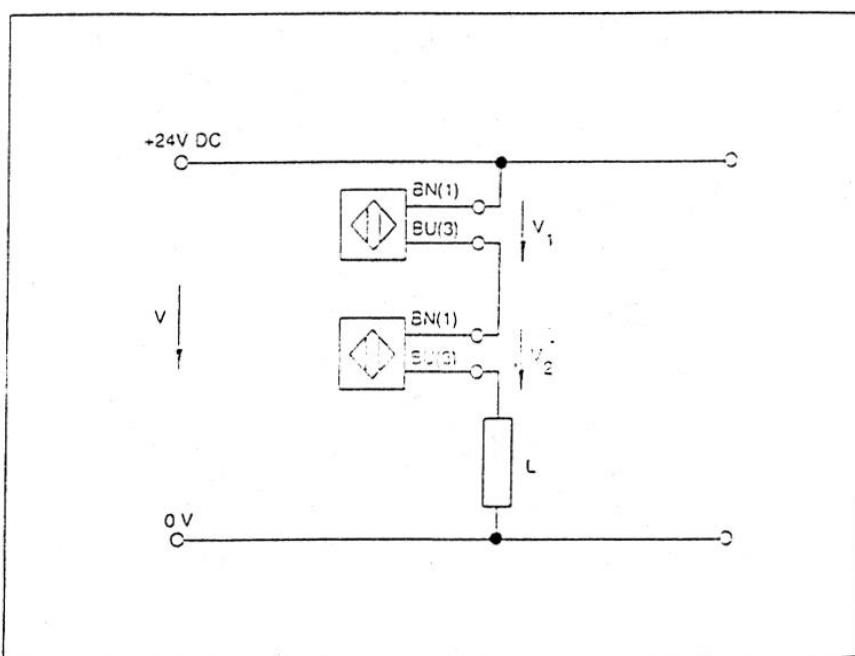

Series connection in two-wire technology ( $L = \text{Load}$ )

- در حالت تحریک شده روی هر سنسور ولتاژی بین ۰/۷ تا ۲/۷ ولت افت می کند. در

هنگام محاسبه بار باید توجه نمود که ولتاژ مورد نیاز مصرف کننده برابر است با ولتاژ تغذیه

منهای ولتاژی که روی سنسورها افت می کند.

#### ۴-۴-۷ - سری وصل کردن سنسورهای سه سیمه

اتصال سری سنسورهای سه سیمه بصورتی که در شکل نشان داده شده است امکان دارد.

در این بین به نکات زیر توجه نمود:

- علاوه بر جریانی که از بار عبور می کند جریانهای مصرفی سنسورهای بعدی نیز از

طریق خروجی سنسورهای قبلی تأمین می شود. این خروجیها باید قابلیت تحويل این

مقدار جریان را داشته باشند.


- در حالت تحریک شده در روی هر سنسور یک افت ولتاژ بوجود می آید. بنابراین

ولتاژی که به بار می رسد کمتر از ولتاژ تغذیه خواهد شد.

- از آنجا که در این روش ولتاژ تغذیه هر سنسور از خروجی سنسور قبلی تأمین می گردد

باید توجه داشت که تأخیرات زمانی آمادگی سنسورها با هم جمع می شوند و اگر اتفاقی

در این فاصله زمانی بوقوع بیرونند توسط سنسور حس نخواهد گردید.

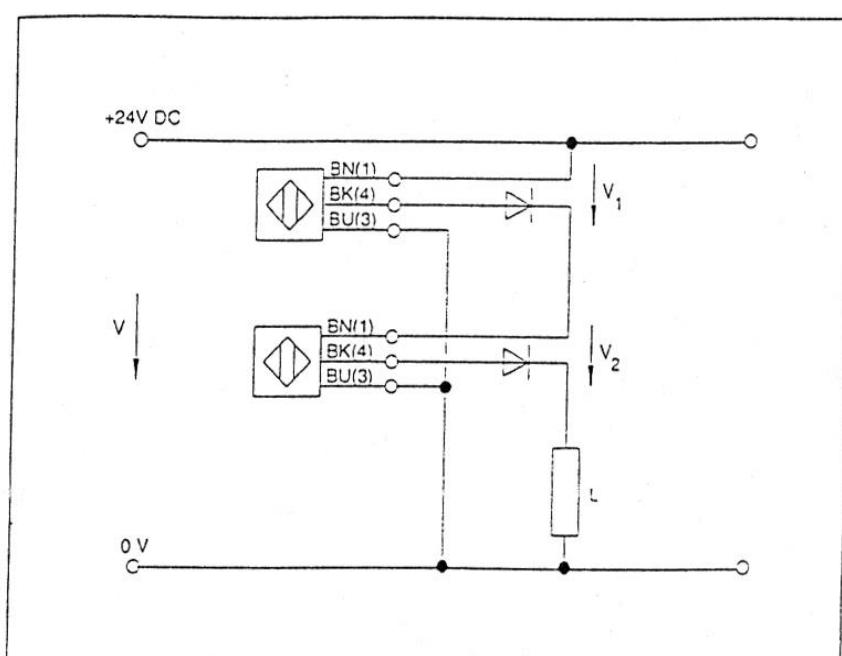

Series connection in three-wire technology (L = load)

## ۵-۷ نکات مهم هنگام استفاده از سنسورها در میدانهای قوی

### الکترومغناطیسی

- هنگام کابل کشی باید دقت نمود که کابلهای ارتباطی سنسورها جدا از کابلهای موتورهای برقی و بوبین شیرها کشیده شوند.

- باید توجه داشت که اگر کابلهای سنسورها بصورت موازی در فاصله های طولانی و در کنار کابلهایی که در آنها جریان متناوب جاری است کشیده شوند امکان مختل شدن کار سیستم به علت وجود **noise** در کابلهای سنسورها وجود دارد.

**دو صورتیکه مجبور به استفاده سنسورها در کنار سیگنالهای مزاحم (ماشینهای جوش، موتورهای الکتریکی، میدانهای مغناطیسی، ... ) باشیم** باید به نکات زیر دقت نمود:

- طول کابل سنسورها حتی الامکان کوتاه انتخاب گردد.
- کابل سنسورها باید در مقابل میدانهای الکترومغناطیس ایزوله باشند.
- در صورت امکان سیگنال مزاحم را در مبدأ خذف نمود.
- فیلترهای جذب کننده سیگنالهای مزاحم در مدار تغذیه قرار دهیم.

## ۶-۷ اتصال بار

اتصال بار (رله، سیستم کنترل نشاندهنده ها و ...) به خروجی سنسورهای نزدیکی اگر خروجی یک سنسور به یک بار وصل شده باشد، باید به نکات زیر توجه نمود:

- جریان مصرفی بار باید از ماکزیمم جریان مجاز سنسور تجاوز ننماید ( مقدار جریانهای

معمول در حدود  **$50...500mA$**  هستند.)

- برای اینکه در حالت تحریک سنسورها بتوانند وظیفه خود را بخوبی انجام دهند، باید بار،

مقاومت بالایی نداشته باشد. تا مینیمم جریان مصرفی برقرار باشد.

- در صورتیکه در خروجی سنسور، یک رله قرار گرفته باشد باید توجه نمود که پیکهای (

**pick**) ولتاژ هنگام قطع رله توسط دیودهای برگشت از بین بروند.

- در صورتیکه در خروجی سنسور یک لامپ قرار داشته باشد باید توجه نمود که جریان

اویله یک لامپ در حالتیکه **دوستداری دس روزه رو خذ بسری؟؟** فیلامان لامپ هنوز سرد است بسیار بالاتر از جریان کاری لامپ

می باشد برای جلوگیری از عبور جریان بیش از حد مجاز از سنسور می توان فیلامان لامپ

را توسط یک مقاومت گرمایی قبلاً گرم نمود تا در لحظه اویله احتیاج به جریان بالایی

نداشته باشد.